



Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-8500 Pápa, Majoru. 20. Tel.: 8500 Pápa, Pf.: 93.
Tel: (06-89) 324-188 Fax: (06-89) 513-301 e-mail: papa.kvk@katved.gov.hu



Szám: 36970/ 429 /2016.ált.

Jóváhagyom!

Veszprém, 2016. április

Dányi Béla tő. ezredes
igazgató



Tájékoztató a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről



Csillag István tő. alezredes
kirendeltségvezető

I. Vezetés, irányítás

A Veszprém MKI Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységét a stabilitás jellemezte. A közbiztonsági feladat a jogszabályi és a belső szabályozási környezet átfogó módosítását követően folytatódott. Fő célként a vezetői elvárások maradéktalan teljesítését, egy közbiztonsági feladatokat ellátó, kiterjesztett hatáskörrel rendelkező szervezet kialakítását jelöltem meg. A kirendeltség alárendeltségében egy hivatásos tűzoltóság működik, felügyeleti ellenőrzési tevékenységünket terv szerint végeztük. A kirendeltség hatékonyan, a valós társadalmi igényeknek megfelelően látta el feladatát. A jogszabályváltozások következtében hatékonyabban látjuk el feladatunkat, az integrált hatósági jogkörök alapján fokozottan érvényesítjük az emberek biztonságához való jogát. Szoros együttműködésre törekszünk a közigazgatási és társszervekkel, a karitatív és civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel. A járás települési önkormányzataival jó munkakapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn, mely kapcsolat a kirendeltség működését biztosító támogatásokban is realizálódik. A kirendeltség kapcsolata jó az Igazgatóság vezetői és beosztotti állományával egyaránt, Pápa Város Önkormányzata vezetőivel, a társszervekkel, rendvédelmi, társadalmi- és gazdasági társaságokkal.

A kirendeltség vezetését a hatékonyság, a biztosított erőforrások maximális kihasználása jellemezte.

II. Humán szakterület

A kirendeltségen klasszikus értelemben vett humán-erőforrás gazdálkodás nem folyik, a tervezési és szervezési struktúra tekintetében keletkeznek végrehajtandó részfeladatok.

A kirendeltség létszámhelyzete stabil, a betöltetlen beosztások bár plusz-feladatokat indukálnak, hatékony és szoros munkaszervezéssel és feladatellátással kompenzálhatóak a következmények. Túlmunkák az előre nehezen tervezhető, vagy hivatali munkaidőn kívül végzendő feladatok esetén keletkezhetnek, a szabadidőben történő megváltás biztosított.

Az állomány utánpótlása tervezett és szabályozott kereteken belül zajlik, helyi feladatként elsősorban a középiskolás réteg pályaaorientációs feladatai jelentkeznek, melyet a közösségi szolgálatteljesítés helyi lehetőségének megvalósítása nagymértékben elősegít. Az állomány fluktuációja minimális. A képesítési követelmények előírásainak a kirendeltség személyi állománya megfelel, a beiskolázások minden esetben tervszerűen, a szervezet érdekeinek elsőbbségét garantálva, az önkéntességet is szem előtt tartva valósultak meg.

A vezetői állomány utánpótlásának helyzete jónak minősíthető, jelenleg is többen folytatnak felsőfokú iskolai tanulmányokat, amely adott esetben magasabb szakmai beosztás betöltésére is alkalmassá teheti az abban résztvevőket.

A személyi állományról való helyi humán gondoskodás, ügyintézés kielégítő. Az állománytábla beválásának tekintetében általánosan megállapítható, hogy az megfelel a szervezet rendeltetésének, hatáskörének és feladatrendszerének. A hivatásos állomány fizikai állapotfelmérésének előkészítése, végrehajtása és dokumentálása a hatályos normarendszernek megfelelően történik.

III. Gazdasági szakterület

A munkavégzés tárgyi feltételei, az eszköz-ellátottság megfelelő, a hatékony munkavégzést gátló körülmény nincs. Az eszköz- és anyaggazdálkodás, beszerzés, üzemeltetés a hatályos belső normarendszer szerint történik.

A gépjárművek üzemeltetési és fenntartási feladatait a Veszprém MKI mindenre kiterjedő szakmai és felügyeleti koordinációja szerint végezzük. Az irodabútor ellátottság megfelelő, a kor igényeit kielégíti.

Az informatikai eszközök amortizációja a speciális igények folyamatos változása miatt gyors, a tervszerű csere biztosított. Illetékességi területünk polgármestereit több esetben tájékoztattuk, hogy a településen ők a felelősök a lakosság veszélyhelyzeti riasztásáért, tájékoztatásáért. A II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések esetében pedig biztosítani kell a riasztás feltételét. Ennek keretében adatszolgáltatásra hívtuk fel a polgármestereinek figyelmét, hogy ellenőrizzék le a riasztó, tájékoztató rendszerek működőképességét, valamint küldjék meg az érintésvédelmi jegyzőkönyvek másolati példányát. A települések elvégezték a morgató próbákat és az érintésvédelmi felülvizsgálatokat, melyeknek jegyzőkönyveit határidőre megküldték.

Az illetékességi területen 49 településből 26 településen, összesen 34 db riasztórendszer került telepítésre. 23 település esetében az 1970-es évek végén, három település esetében a 2000-es években. Az üzemképtelen riasztórendszerek esetében a települések polgármesterei kézi hajtású szirénával vagy hangosbemondóval oldják meg az esetleges riasztást.

IV. Polgári védelmi szakterület

1. Települések sorolása, veszélyhelyzeti tervezés

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések sorolásában 2015. 01.01-től a hatályos BM rendelettel változás következett be, amely szerint Pápa Város I-es katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A KvK illetékességi területéhez tartozó 49 település sorolása a következő: I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település 1 (Pápa); II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település 11 (Adásztevel, Bakonyjákó, Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltó, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Takácsi, Várkesző), a többi 37 település a III. katasztrófavédelmi osztályba van besorolva. A sorolás változására javaslatot a jelentett időszakban nem tettünk.

Az illetékességi területen lévő mind a 49 település rendelkezik veszély-elhárítási tervvel.

A Rába és a Marcal folyó közelsége miatt az árvízveszély, valamint a település elöntésének veszélye indokolta Kemenesszentpéter, Egyházaskesző, Marcaltó, Várkesző, Malomsok, Nemesgörzsöny település II. katasztrófavédelmi besorolását. A községek az 1.10. számú Kemenesaljai árvízvédelmi öblözetben helyezkednek el. A Rába védvonalai nem minden tekintetben és helyen felelnek meg a vonatkozó előírásoknak, magassági, keresztmetszeti, és altalaj-állékonysági hiány is jelentkezik az árvízvédelmi rendszerben. A fent felsorolt települések rendelkeznek kitelepítési tervvel.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség összesített veszély-elhárítási terve rendelkezésre áll.

2. Polgári védelmi szervezetek

2.1. Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése

A települési köteles polgári védelmi szervezetek továbbképzése 48 településen került végrehajtásra. Pápa Város köteles polgári védelmi szervezetének létrehozása, beosztása a 2015-ös évben megtörtént a polgári védelmi szervezet felkészítése a 2016-os év meghatározó feladata lesz. Katasztrófavédelmi törzsvezetési gyakorlat 3 esetben, melyből egy alkalommal komplex „létfontosságú rendszer elemek védelme és téli felkészülés” gyakorlatként került megszervezésre a települési köteles polgári védelmi szervezet vezetési törzsének. A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által elrendelt katasztrófavédelmi törzsvezetési gyakorlatokon az illetékességi területen lévő mind a 49 település, valamint a komplex gyakorlaton a HVB és a Magyar Közút Pápai Üzem-mérnöksége is részt vett. Az illetékességi területen lévő 49 település közül 40 település rendelt el és hajtott végre a köteles polgári

védelmi szervezetének riasztási gyakorlatot. A 40 település 512 fős polgári védelmi szervezetéből 465 fő vett részt a riasztási gyakorlatokon, ez közel 90 %-os részvételi arány.. A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a települések köteles polgári védelmi szervezeteinek az összlétszáma 888 fő.

2.2. Területi polgári védelmi szervezet

A jelentett időszakban az I –es és II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések, összesen 12 települési önkéntes polgári védelmi szervezetének megalakítása megtörtént. A 12 település önkéntes polgári védelmi szervezeteinek az összlétszáma 51 fő. Pápa és Takácsi települések önkéntes polgári védelmi szervezetének kiképzése és rendszerbe állító gyakorlatára 2015. június 26-án került sor, a minősítő gyakorlatra június 27-én. Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Marcaltő, Várkesző, Malomsok, Nemesgörzsöny települések önkéntes polgári védelmi szervezetének kiképzése, rendszerbe állító és minősítő gyakorlata 2015. augusztus 26-án lett végrehajtva. Adásztevel, Bakonyjákó, Nagytevel, Németbánya települések önkéntes polgári védelmi szervezetének kiképzése, rendszerbe állító és minősítő gyakorlata 2015. szeptember 11-én lett végrehajtva. A gyakorlatokat minden alkalommal a település polgármestere által elrendelt riasztási gyakorlat előzte meg, a riasztási gyakorlatokon a beosztottak 100 %-os részvételi aránnyal jelentek meg. A gyakorlatok minősítése minden esetben megfelelt volt. A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek kivétel nélkül árvíz elleni védekezés minősítést szereztek.

A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek létszámát az 1-es számú melléklet mutatja.

2.3. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása

Pápa Város Polgármestere a KvK javaslata alapján határozatban kötelezte a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt-t és a Pápai Hús Kft-t munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozására. A Hirtenberger Bt. esetében jóváhagyásra került a megalakítási terv és elkészültek a beosztó határozatok. 2015. július 8-án a Hirtenberger Bt. teljes SKET gyakorlatot tartott. A gyakorlatba a munkahelyi polgári védelmi szervezet is részt vett. A gyakorlatot a KvK tűzoltósági felügyelője megfelelőre értékelte.

A Pápai Hús Kft. esetében a több alkalommal kialakult csődeljárás miatt, valamint jogi viszonyok tisztázása érdekében a szervezet megalakítása a 2016. évre került átütemezésre. Egyeztetésre került a munkahelyi polgári védelmi szervezet felépítése, létszáma, a megalakítási terv elkészítésének várható dátuma 2016. év vége.

2.4. Járási mentőcsoport

Az önkéntes polgári védelmi szervezetenként működő Pápai Járási Griff Mentőcsoport 25 fős létszámmal alakult meg 2013.11.30-án. A mentőcsoportba jelenleg 52 fő jelentkezett és került beosztásra.

A Pápai Járási Griff Mentőcsoport ismétlő gyakorlata 2015. június 27-én került megtartásra, amely megfelelt értékelést kapott.

3. Ellenőrzések, supervisor ellenőrzések

3.1. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és víztározók ellenőrzése

Elvégeztük az ár- és belvíz, valamint helyi vízkárok elleni védekezéshez kapcsolódó kiemelten veszélyes helyek (29 alkalom), víztározók (3 alkalom), vízfolyások (4 alkalom) megelőző szemrevételezést. 2015. október 28-án I. rendű árvízvédelmi létesítmény helyszíni ellenőrzését hajtottuk végre a Rába folyó jobb parti I. rendű árvízvédelmi töltésén Marcaltő és Kemenesszentpéter között, éves gátbejárás keretén belül. Az ellenőrzésen az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei is részt vettek. Az ellenőrzések során hibát, hiányosságot nem tártunk fel.

3.2. Partfal - löszfal - csúszásveszélyes területek ellenőrzése

A települések 2012. évi sorolásakor Nagygyimót (Kossuth utca támfal) és Pápakovácsi (Ilona utca) települések esetében lett kockázati tényezőként azonosítva talajsüllyedés, földmozgás. 2015-ben mindkét helyszínt ellenőrzés alá vontam. Földmozgást, illetve korábbi mozgás nyomait az ellenőrzés időpontjában nem tapasztaltunk.

3.3. Befogadó helyek ellenőrzése

Elvégeztük az országos ellenőrzési terv szempontrendszer alapján a befogadó helyek lakosságvédelmi ellenőrzését (13 intézmény).

A szemle során felmértük a befogadásra kijelölt intézmények szálláshely kapacitását, az öltözők, vizesblokkok, WC-k, mosdók és kézmosók, valamint zuhanyzók számát, illetve közegészségügyi megfelelőségét. Az intézmények ellenőrzése során hiányosságot nem tapasztaltunk, az intézmények közegészségügyi szempontból megfelelnek a kitelepítettek és a mentőerők (BIT) elszállásolására.

Melegedőhelyek 8 esetben kerültek ellenőrzésre a téli felkészülés keretein belül, hiányosságot az ellenőrzések során nem állapítottunk meg, a melegedőhelyek a támasztott kritériumokat teljesítik.

3.4. Életvédelmi létesítmények ellenőrzése

Elvégeztük az óvóhely kataszterben szereplő életvédelmi létesítmények éves ellenőrzését és az életvédelmi létesítmények nyilvántartásának ellenőrzését (2 alkalom). Az ellenőrzött két óvóhely a 8500 Pápa, Fő Tér 1. (1/2 hrsz.; óvóhely kataszter száma: Pápa-1, 8500-1.) valamint a 8500 Pápa, Jókai u. 37. (2517 hrsz.; óvóhely kataszter száma: Pápa-2, 8500-2.). Elvégeztük továbbá az életvédelmi létesítmények felülvizsgálatára kiadott 125/2011. BM OKF főigazgatói intézkedésben meghatározott feladatok visszaellenőrzését.

Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az óvóhelyek műszaki állapotuknál, kialakításuknál fogva nem felelnek meg, jelen állapotukban életvédelmi létesítmény céljára nem alkalmasak. Az ellenőrzés eredményéről Pápa Város Címzetes Főjegyzőjét tájékoztattam, aki törölte az óvóhelyeket az óvóhely kataszterből.

3.5. Vis Maior helyszíni vizsgálatok

A Vis Maior támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan 4 településen folytattunk le pénzügyi elszámolást megelőző helyszíni szakértői vizsgálatot. Minden esetben társhatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási főosztálya valamint a Pápai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya volt. A vizsgálatok során hiányosságot a Kirendeltség részéről nem állapítottunk meg. 12 alkalommal folytattunk le (7 napon illetve 30 napon belüli) helyszíni vizsgálatot.

3.6. Egyéb ellenőrzés

Elvégeztük a kiemelt kockázati helyszínek ellenőrzését (10 alkalom) és a településeken hó eltakarításra igénybe vehető, lebiztosított technikai eszközök meglétének ellenőrzését (11 ellenőrzés). Részt vettünk a közútkezelő téli gépszemléjén.

4. Közbiztonsági referensek

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken van kijelölve közbiztonsági referens. Pápa, Nagytevel és Takácsi Önkormányzata 2-2 főt, míg a többi települési körjegyzőség szinten 1-1 főt jelölt ki, mindösszesen 15 fő közbiztonsági referens végez katasztrófavédelmi feladatokat is a kirendeltség illetékességi területén. A közbiztonsági referenseknek az év folyamán külön továbbképzést tartottunk a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés keretében.

A közbiztonsági referenseket a kéthavonta megrendezett közbiztonsági referensek értekezletére meghívtuk. Pápa város közbiztonsági referensével több alkalommal telefonon, személyes konzultáció keretében egyeztettük a 2015. évi feladatokat.

5. Eseti adatszolgáltatások, egyéb feladatok

Eseti adatszolgáltatások keretében a Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály munkatársaival felmértük a kirendeltség illetékességi területén a személyszállításra alkalmas buszok illetve az 50 főnél magasabb befogadóképességgel rendelkező szálláshelyek számát. A nyári felkészülés keretében felmértük a klimatizált helységeket és arról naprakészen tartott nyilvántartást vezettünk.

6. Lakosságfelkészítés

6.1. Ifjúsági verseny

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. április 9-én rendezte meg a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját a kirendeltség udvarán.

A versenyre való felkészülés során a tanulók megismerkedtek a természeti és civilizációs veszélyforrásokkal, felkészültek az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetekben tanúsítandó helyes magatartási szabályokra.

A kirendeltség illetékességi területéről 35 csapat nevezett a megmérettetésre, akik nemcsak az elméleti ismereteikről adtak számot, hanem ügyességi, gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk.

6.2. „3×3 Akcióterv”

Az Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által koordinált „Egy nap a biztonságért-egy nap az iskolában” program keretében három alkalommal vettünk részt. 2015. március 10-én a lovászpátonai Bánki Donát Általános Iskolában, 2015. április 14-én a pápai Gyurácz Ferenc Evangélikus Általános Iskolában, és 2015. november 10-én a pápai Erkel Ferenc Zenei Általános Iskolában. A program keretén belül a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tanórai keretek között mutatta be a katasztrófavédelmi szervezetet, valamint lehetőség volt megismerkedni a tanulók számára a tűzoltó-technikai eszközökkel, felszerelésekkel.

A programnak megfelelően a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi ismeretekkel ismerkedő óvodás és iskolás csoportoknak gyakorlati foglalkozás keretében 12 alkalommal mutattuk be a Kirendeltség és Tűzoltóparancsnokság mindennapi munkáját, tevékenységi körét.

6.3. Közösségi szolgálatteljesítés

A Pápai KvK és a Pápai HTP 14 megállapodással rendelkezik ajkai, pápai, veszprémi, győri és vépi iskolákkal.

14 középiskolai intézmény 94 diákja mindösszesen 658 óra közösségi szolgálatot teljesítettek. A közösségi szolgálatteljesítés időtartama alatt a diákok megismerkedtek a kirendeltségen és a tűzoltóságon folyó munkával, több tanuló a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen is részt vett, valamint bekapcsolódtak a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésébe és végrehajtásába is.

6.4. Közigazgatási vezetők felkészítése, kapcsolattartás a polgármesterekkel, jegyzőkkel

Levélben több alkalommal tájékoztattuk a járás településeinek polgármestereit a rendkívüli téli időjárás, viharos időjárás kapcsán várható helyzetről, elvégezendő feladatokról. Továbbá a hóolvadás okozta árvíz, belvíz elleni védekezés feladatairól, védművek és folyómedrek állapotáról, a vízelvezető árkok, karbantartásának fontosságáról.

Folyamatos, jó munkakapcsolatot tartottunk a HVB elnökével. A HVB őszi rendes ülésen beszámoltunk a Kirendeltség polgári védelmi szakterülete által elvégzett munkáról.

A katasztrófavédelmi megbízott folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a HVB elnökével és titkárával, részt vett a HVB üléseken.

7. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés

A különleges jogrend bevezetése esetére a minősített időszak tervek elkészültek, azok megfelelnek a szabályozóknak, naprakészek és használhatók.

A különleges jogrend bevezetését követően az elhelyezés biztosított, a riadócsomag beszerzése a teljes személyi állomány vonatkozásában megtörtént, azok meglétének és használhatóságának ellenőrzése a ruházati szemlék megtartása során valósul meg.

V. Tűzoltósági szakterület

1. Tűzvizsgálat

2015. évben a kirendeltségen 4 darab tűzvizsgálati eljárás indult. A tűzvizsgálati eljárások megindítási okai közül kiemelkedik a bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indított eljárások, ami az összes megindítási ok 60%-a.

A kirendeltségen biztosított az előírt képesítéssel rendelkező tűzvizsgáló. A helyszíni szemlék lefolytatását a tűzoltósági felügyelő, illetve a hatósági osztály hajtotta végre. A tűzoltósági felügyelői rendelkezik tűzvizsgálati csomaggal, mely segítségével a helyszíni szemle során a mintavételezés, és az adatrögzítés a jogszabályban foglaltak alapján történt.

Káresetekről a Pápai HTP működési területén összességében 346 esetben érkezett bejelentés a 2015-ös évben. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:

	2014. évben	2015. évben
Tűzeset:	225 db	208 db
Műszaki mentés:	290 db	187 db

Az esetszámok alakulását a 2. számú melléklet mutatja.

A tűzesetei és műszaki mentési beavatkozások a helyszínek típusa szerint az alábbi számban oszlanak meg:

- Otthon jellegű létesítményben 98 alkalommal.
- Egészségügyi, szociális létesítményben 2 alkalommal
- Művelődési létesítményben -
- Sportlétesítményben 1 alkalommal
- Nevelési, oktatási létesítményben 3 alkalommal
- Kereskedelmi, szolgáltató létesítményben 3 alkalommal
- Igazgatási, irodalétesítményben 1 alkalommal
- Közlekedési létesítményben 0 alkalommal
- Ipari, termelési létesítményben 6 alkalommal
- Tárolási létesítményben 5 alkalommal
- Mezőgazdasági létesítményben 0 alkalommal
- Vendéglátó létesítményben -
- Hírközlési létesítményben -
- Építkezési területen -
- Közúton 78 alkalommal
- Közterületen 22 alkalommal

- Szabad területen 48 alkalommal
- Közlekedési eszközön 4 alkalommal
- További egyéb helyszínen 15 alkalommal.

VI. Iparbiztonsági szakterület

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági tevékenységét a Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelő szakmai iránymutatásai és koordinálása szerint végzi.

1. Veszélyes üzemek

Veszélyes üzemek tekintetében „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) és a végrehajtási rendelete a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” értelmében a KvK folyamatosan végzi az illetékességi területén az üzemazonosítási helyszíni szemléket, a veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzését.

A veszélyes üzemről összegzőként elmondható, hogy a 21/2015-ös igazgatói intézkedésben meghatározott 5 ellenőrzésből (sorolt üzemek tekintetében) 6 végrehajtásra került, 3 időszakos hatósági ellenőrzés, 2 SKET gyakorlat ellenőrzés, 1 komplex supervisor ellenőrzés. Ezen felül további 13 üzemazonosítási helyszíni szemle is végrehajtásra került, melyből egy esetben sorolt üzemnél folytattuk le az ismételt üzemazonosítást. A sorolt üzemnél lefolytatott helyszíni szemle és az azt követő hatósági eljárás következtében megállapításra került, hogy az Aviagen Kft. Bakonytamási Nagyszőlőpár Telephelye (8555 Bakonytamási, hrsz.: 0168/10; 0168/12) nem tartozik a 2011. évi. CXXVIII. törvény IV. negyedik fejezetének hatálya alá. További egy esetben baleseti esemény kapcsán (veszélyes anyag szabadba kerülése) káreseti helyszíni szemlét folytattunk le, majd azt követően komplex supervisor ellenőrzést. Egy esetben üzemzavar helyszíni ellenőrzése került lefolytatásra veszélyes üzemnél, technológiai meghibásodást követően, veszélyes anyag nem került ki a környezetbe. A végrehajtott feladatok a teljesítménykövetelményekben meghatározottaknak megfelelnek.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 2015. év végén 2 sorolt, küszöbérték alatti SKET-re kötelezett veszélyes üzem található.

2. Veszélyes áruszállítás

2.1. Vasúti veszélyes áruszállítás (RID)

A KvK illetékességi területén nem jelentős a vasúti veszélyes áruszállítás.

2015. március 24-én és március 25-én országos RID Disaster akció keretében Zalaszentiván vasútállomáson végeztük RID ellenőrzést.

A RID Disaster 2 napos akció keretében 3 vonat, mindösszesen 57 vasúti jármű lett ellenőrizve, ebből 19 vasúti kocsit tartozott a RID hatálya alá, egy vonat esetében hiányosság lett megállapítva. A hatósági osztály eljárást indított. A végrehajtott feladatok a teljesítménykövetelményekben meghatározottaknak megfelelnek.

2.2. Telephelyi veszélyes áruszállítás (ADR)

A 2015-ös év jelentett időszakában telephelyi ADR ellenőrzést 25 alkalommal folytattunk le, társhatóság 5 alkalommal a Járási Népegészségügyi Szakigazgatási szerv volt. Hiányosság egy esetben sem került megállapításra.

2.3. Közúti veszélyes áruszállítás (ADR)

Közúton 27 ellenőrzésből 422 jármű lett ellenőrizve, ebből 39 tartozott az ADR hatálya alá. A szállított veszélyes áru mennyisége: 88292 kg és további 74592 liter volt. A 39 járműből 6 esetben állapítottak meg az ellenőrök szabálytalanságot, minden esetben a hatósági osztály eljárást indított. Társhatóságok 5 esetben a NAV volt, 2 esetben a Pápai Rendőrkapitányság, 4 esetben pedig a Közlekedési Felügyelet, 1 alkalommal a VMKH Élelmiszer Biztonsági és Állategészségügyi Osztálya.

A társhatóságokkal az ellenőrzések során jó kapcsolat alakult ki. Három ellenőrzés alkalmával két társhatóság is részt vett a feladatvégrehajtásban, valamint csak 7 ellenőrzés volt, amikor társhatóság nem tudott a segítségünkre lenni.

3. Kritikus infrastruktúra

Létfontosságú rendszerelem kijelölésével kapcsolatos hatósági megkeresés 2015. évben a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre nem érkezett.

A közlekedési ágazatban a január hónapban bekövetkezett rendkívüli időjárás (havazás) miatt egy alkalommal a 83-as főúton kellett súlykorlátozást életbe léptetni. További egy alkalommal a hó-eltakarítás időtartamára kellett Pápa-Nagygyimót között a 832-es számú utat lezárni.

2015. december 7-én a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a „Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmére és a téli felkészülés” elnevezésű gyakorlatot hajtotta végre 16 település polgári védelmi operatív törzsének, a HVB operatív törzsének, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pápai Üzemmnökségének a bevonásával.

VII. Hatósági tevékenység

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya munkáját a kirendeltség-vezető irányításával és a megyei hatósági osztályvezető szakmai iránymutatásai és koordinálása szerint végzi. A hatósági munkába bevonásra kerül a Pápai Hivatásos Tűzoltóság készenléti állománya, a műszaki biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízott. A hatósági osztály munkáját a soron kívüli feladatok elvégzésében a kirendeltség felügyelői folyamatosan segítik a kirendeltségvezető feladatszabása alapján.

A munkában kiemelt figyelmet fordítunk a jogi szabályozásra, mivel egyre nagyobb hangsúlyt kap a szakmai szempontok mellett az eljárásjogi szempontok ismerete és betartása. A folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a különböző belső intézkedések, szabályozók megismerése, azok tartalmának készségszintű alkalmazása jelentős feladatot jelent. Ezen változások nyomon követése az osztályvezető feladata, melyet az osztály dolgozói részére, valamint a szolgálatparancsnokok és rajparancsnokok részére a pénteki napokon megtartásra kerülő továbbképzések során ad át. A szakmai jogszabályok nyomon követése folyamatos, külön hangsúlyt kap a főigazgatói intézkedések és belső szabályozók készség szintű elsajátítása.

A hatósági és szakhatósági munkánkban a törvényi, jogszabályi előírásokat messzemenően igyekeztünk betartani, folyamatosan követve az engedélyezési eljárásokban alkalmazott jogi normák esetleges változásait. Ez irányú tevékenységünket az engedélyező hatóságokkal együttműködve végeztük, az együttműködésünk zavartalan, problémamentes volt.

Figyelemmel követtük az illetékességi területünkön megvalósuló beruházásokat és az egyéb, tűzvédelmi szempontból jelentős létesítéseket, melyek kapcsán több alkalommal helyszíni egyeztetést, helyszíni ellenőrzéseket tartottunk. A tervezők, beruházók, tűzvédelmi szakértők részére konzultációs lehetőséget, előzetes tervegyeztetést biztosítottunk a tervezést megelőzően, vagy tervkészítés során felmerülő tűzvédelmi problémák, kérdések megoldása érdekében.

1. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás

A tűzjelző berendezés tűzvédelmi hatósági engedélyezésére az OTSZ előírása alapján került sor, saját hatáskörben tűzjelző berendezés létesítési kötelezettséget nem adtunk ki. Az OTSZ-ben előírt műszaki követelményektől, valamint a nemzeti szabványtól történő eltérésre nem került sor. A tervezők tervezői jogosultságukat, szükséges képesítésüket mérnöki kamarai azonosítójuk megadásával, valamint a tűzvédelmi szakvizsga azonosítójuk megadásával igazolták. A kirendeltséghez beérkező kérelmek esetén hatáskör, vagy illetékesség hiánya miatt áttétel nem történt, hiánypótlási felhívás kiadására nem került sor. Kérelemre a hatóság egy létesítési és egy használatbavételi eljárás esetén függesztette fel az eljárást.

Használatbavételkor a vezérlések próbája során kerüljük a kárral járó próbát.

A helyszíni szemlén szűrőpróbaszerűen vizsgáljuk a tűzjelző berendezés megfelelő kialakítását, összevetve a megvalósult állapotot a létesítési engedély előírásaival, a létesítési és a megvalósulási terv tartalmával.

Használatbavételkor a szűrőpróbaszerű vizsgálat a tűzjelző központ tartalék áramforrásról való működése közben az alábbiakra terjed ki:

- jelzésadók tűzjelzése,
- rejtetten szerelt érzékelők másodkijelzőjének működése,
- hibajelzés érzékelő eltávolításával,
- a központba beérkezett jelzések helyes, azonosítható megjelenítése,
- jelzésadók kiosztása, elhelyezése, jelölése,
- vezérlések működése,
- riasztás megfelelősége,
- kábelvezetés megfelelősége.

A helyszíni szemlén vizsgáljuk a tűzoltósági ügyeletre vagy más átjelzést fogadó központba átjelzett tűzjelzés megfelelőségét, a fogadó állomáson megjelenő jelzések helyességét, azonosíthatóságát. A beépített tűzjelző berendezések vonatkozásában elmondható, hogy minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabálynak megfelelően kerültek kiépítésre.

2. Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

2.1. Építési engedélyezési eljárás

Tűzvédelmi szakhatóságként a következő építésügyi hatósági eljárásokban működünk közre:

- Építési engedélyezési eljárás.
- Használatbavételi engedélyezési eljárás.
- Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása.

A hatóságtól a megkeresések ÉTDR rendszeren érkeznek. A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell tűzvédelmi dokumentációt. **33 esetben adtunk ki szakhatósági hozzájárulást** építésügyi hatósági eljárásban, elutasításra nem került sor. Az építési engedélyezési eljárásokra vonatkozóan elmondható, hogy a kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi berendezések, anyagok, termékek alkalmazásra kerülnek, kerültek. A szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó kérelem beérkezését követően a szakhatóság vizsgálja

hatáskörét és illetékességét. Amennyiben megállapítja hatáskörének hiányát, akkor az eljárást végzéssel megszünteti, kirendeltségünk **8 esetben szüntette meg az eljárást hatáskör hiánya** miatt. Amennyiben illetékességének hiányát állapítja meg, úgy szintén végzéssel - az ügy összes iratával együtt - áteszi a megkeresést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatósághoz, és erről egyidejűleg tájékoztatnia kell a megkereső hatóságot, kirendeltségünk illetékesség hiányát nem állapította meg. Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, vagyis a vonatkozó jogszabályban előírt tartalmi követelményeket nem tartalmazza az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, **hiánypótlási felhívással 5 esetben éltünk**. Építési engedély meghosszabbítása nem került sor.

2.2. Használatbavételi eljárás

A használatbavételi eljárás során a szakhatósági állásfoglalás kialakításának érdekében helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni bejárás előtt felkészülünk a szemlére, ennek érdekében át kell tanulmányozni az engedélyezési/kivitelezési tervdokumentációt, a módosított engedélyezésre vonatkozó dokumentációt, az időközben megtartott egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket, feljegyzéseket. A helyszíni szemle során, a helyszínen tapasztaltakról jegyzőkönyvet veszünk fel. Helyszíni szemle során meg kell vizsgálni az engedélyezési eljárás tárgyát képező építményt, hogy az engedélyezési dokumentációknak, illetve a beruházással kapcsolatban kiadott engedélyeknek, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett-e kialakítva. A használatbavételi engedélyezési eljárás során a tűzvédelmi szakhatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az eljárással érintett építmény kialakítása, a felhasznált épületszerkezetek, gépek, berendezések, megfelelnek-e a kivitelezési tervdokumentációnak, jogszabályi előírásoknak, betartandó hatósági engedélyekben foglaltaknak, alkalmasak-e a rendeltetésszerű biztonságos használatnak.

35 esetben adtunk szakhatósági hozzájárulást használatbavételi eljárásban.

2.3. Működési engedélyezési eljárás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet értelmében a kereskedő működési engedély iránti kérelmet vagy bejelentését tesz az illetékes hatóság részére mely meghatározott adatokat tartalmaz. Az eljárás során az eljáró hatóság a kormányrendelet alapján tűzvédelmi szakhatóságként vagy tevékenység bejelentés esetén tűzvédelmi hatóságként kereste meg katasztrófavédelmi kirendeltségünket.

a.) Szakhatósági eljárás:

Kirendeltségünk 10 esetben vett részt üzletműködési engedélyezési eljárásban szakhatóságként.

b.) Bejelentési eljárás:

Az eljáró hatóság a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságnak. A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság működik közre. A területileg illetékes tűzvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a területen hatósági ellenőrzést folytat le.

Kirendeltségünk 55 esetben folytatott le hatósági ellenőrzést bejelentett kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan.

2.4. Telepengedélyezési eljárás

A gazdasági tevékenység végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet értelmében az ügyfél telepengedély iránti kérelmet nyújt be az engedélyező hatóság részére.

Az eljárás során az engedélyező hatóság a kormányrendelet alapján tűzvédelmi szakhatóságként keresi meg a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget.

Kirendeltségünk telepengedélyezési eljárás lefolytatásában a beszámoltatási időszakban 1 esetben vett részt.

2.5. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet az ügyfél az engedélyező hatóság részére megküldi. Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárásban a területileg illetékes kirendeltséget szakhatósággént vagy hatósággént keresi meg.

Szakhatósági eljárás: A katasztrófavédelmi kirendeltségünk egy szálláshely engedélyezési iránti eljárásban (10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében), 2 esetben működött közre, mint tűzvédelmi szakhatóság.

Hatósági eljárás: A kiadott szálláshely üzemeltetési engedélyt követő hatósági ellenőrzést 17 esetben folytattunk le.

2.6. Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás

Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárás

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásban veszünk részt szakhatósággént.

Kirendeltségünk 1 parkoló, 2 járda és 4 út építési engedélyezésében működött közre szakhatósággént.

Üzemanyagtöltő állomás

Kirendeltségünk 2 üzemanyagtöltő állomás létesítésénél és 3 üzemanyagtöltő állomás használatbavételénél működött közre szakhatósággént.

Propán- bután tároló tartályok létesítése és használatbavétele

Kirendeltségünk 1 esetben működött közre szakhatósággént propán-bután tárolótartályok használatbavételénél.

Egyéb működési engedély

Kirendeltségünk 2 családi napközi működési engedélyezésében működött közre szakhatósággént.

3. Ellenőrzések

2015. december 31-ig az alábbi ellenőrzéseket hajtotta végre kirendeltségünk:

Ellenőrzések száma:

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés:	264 db
Polgári védelmi ellenőrzése:	95 db
<u>Iparbiztonsági ellenőrzés:</u>	<u>60 db</u>
Összesen:	419 db

A hatósági ellenőrzések alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által lefolytatott ellenőrzések alkalmával 36 hatósági felhívás került kiadásra, melyek után az ügyfelek igazolták a szabálytalanság

megszüntetését. Téves tűzjelzés kapcsán 44 esetben iratbekérést hajtottunk végre a tűzjelző rendszer karbantartottságáról.

4. Tűzvédelmi bírságok

Tűzvédelmi bírság kiszabására 15 esetben került sor.

Kéménytűzek és szén-monoxid szivárgások

A helyszíni ellenőrzések alkalmával az ügyfél figyelmét felhívtuk, hogy a kéményseprő- ipari közszolgáltató által elvégzett műszaki vizsgálatot követően használhatóak az égéstermék-elvezetők. A helyszíni ellenőrzést követően 1 hónapon belül utóellenőrzést valamennyi alkalommal tartottunk. Az ingatlan tulajdonosok a szükséges munkát megrendelték és igazolták, hogy az égéstermék- elvezetők a rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

VIII. Sajtó és kommunikációs tevékenység

Sajtó és kommunikációs tevékenységünket jellemzi, hogy a helyi médiumokkal kiváló kapcsolatot építettünk ki. A médiát érdeklő katasztrófavédelem élete, kiemelt figyelmet fordítottunk a szervezet megújulásának kihangsúlyozására, a közösségi szolgálat népszerűsítésére, a szén-monoxid mérgezések megelőzésének fontosságára. A médiaszereplések során a vonatkozó belső normákat betartottuk.

IX. Összegzés

A 2015. év a megelőzés és a stabilitás éve volt, melynek során nagy hangsúlyt fektettünk az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére, a hatósági tevékenységgel kapcsolatos szemléletváltás végrehajtására, a szakmai képzésekre.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységét a közbiztonság javításában, erősítésében betöltött szerepét, a beavatkozások szakmai színvonalát növelték, a reagáló képességet, a lakosság életének és anyagi javainak védelmét erősítették, megerősítették a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközökben meghatározott irányítási, felügyeleti, hatósági, szakhatósági jogkörök.

2015. év feladatait az igazgatói követelmények alapján, a vezetői munkatervben rögzített célok elérésével eredményesen végrehajtottuk.

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett eseményeket szakszerűen és hatékonyan kezeltük.

Pápa, 2016. április 18.

Készült: 2 példányban
Egy példány: 13 oldal
Melléklet: 5 oldal
Kapja: 1. Irattár
2. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ITSZ: 01-01-015/2016 (-/NS/15)

Mellékletek


1.sz. melléklet:

A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek létszáma:


Település neve	Önkéntes pv. szervezet létszáma
Adásztevel	4 fő
Bakonyjákó	4 fő
Egyházaskesző	4 fő
Kemenesszentpéter	4 fő
Malomsok	4 fő
Marcaltó	4 fő
Nagytevel	4 fő
Németbánya	2 fő
Nemesgörzsöny	4 fő
Pápa	10 fő
Takácsi	5 fő
Várkesző	2 fő

2. sz. melléklet:

Esetszámok alakulása 2015. évben:

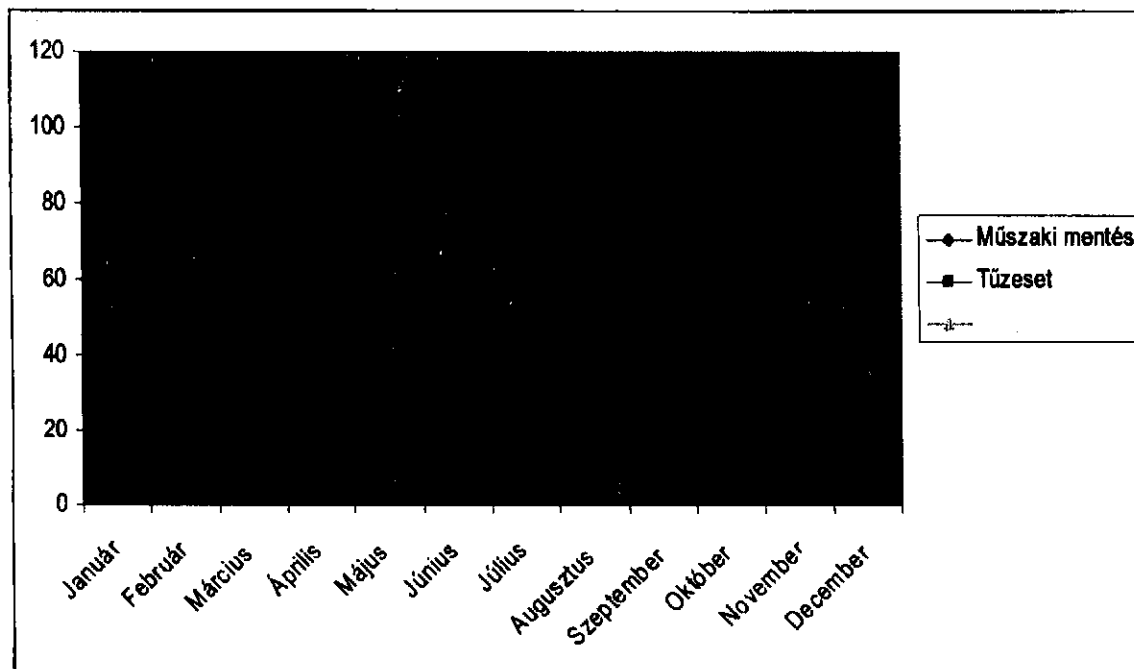


Esemény minősítése beavatkozás szerint:

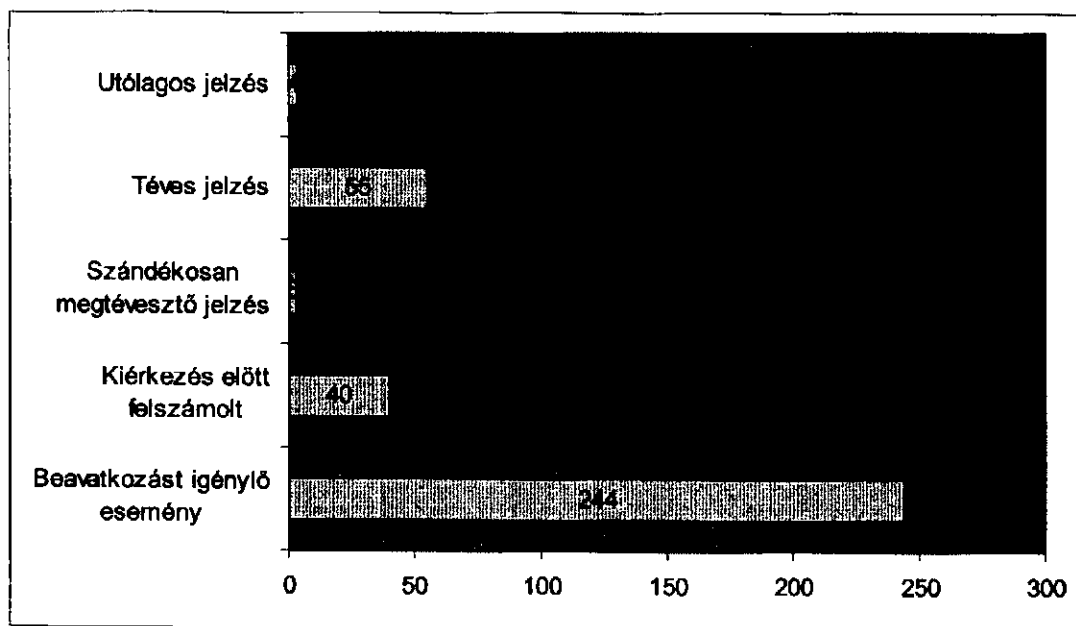


A műszaki -mentési beavatkozások:

Műszaki mentésekhez vonulások száma 2015 január-december (óránkénti eloszlásban)

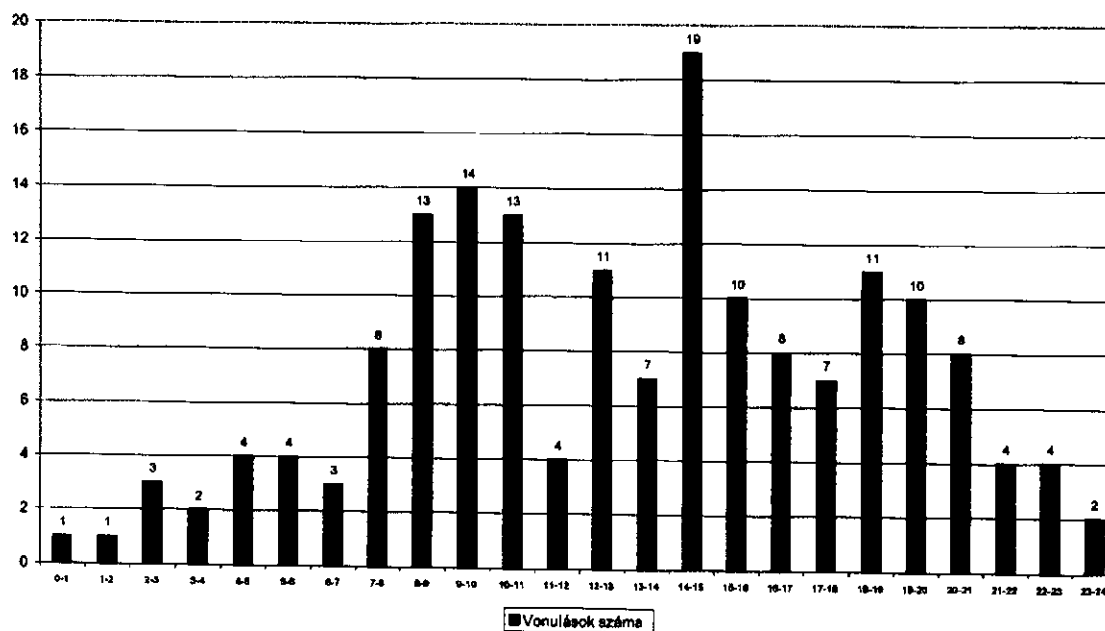


Műszaki mentésekhez vonulások száma 2015 január-december (napi eloszlásban)

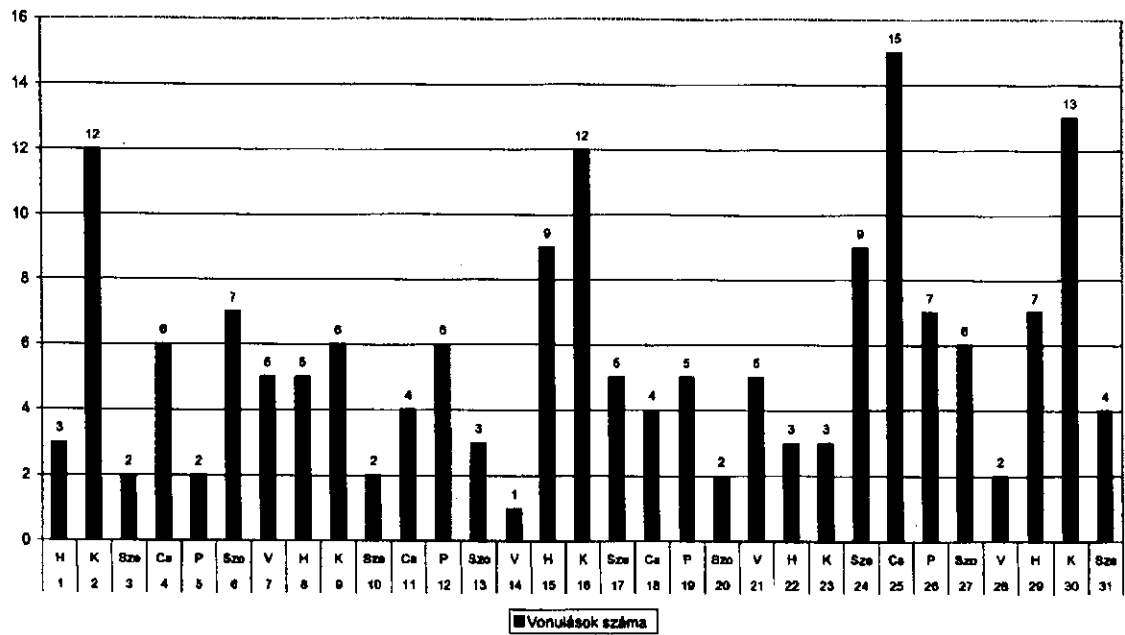


A tűzeseti beavatkozások:


Tűzesethez vonulások száma 2015 január-december (napi eloszlásban)

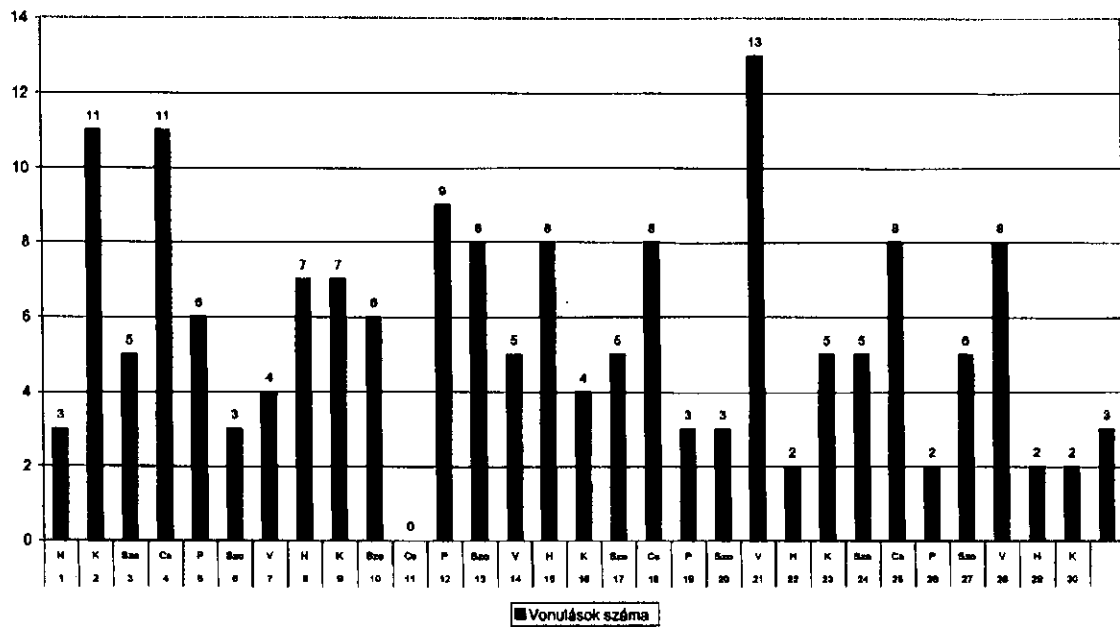

Tűzesethez vonulások száma 2015 január-december (óránkénti megoszlásban)

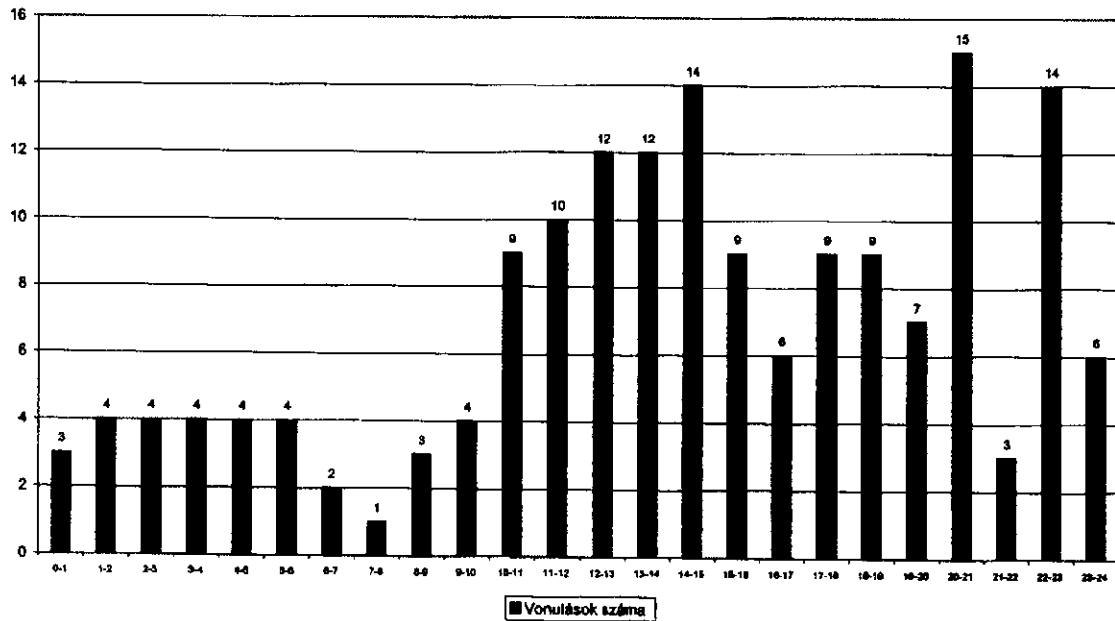


A tűzesetek nemzetgazdasági jelleg szerinti alakulása:

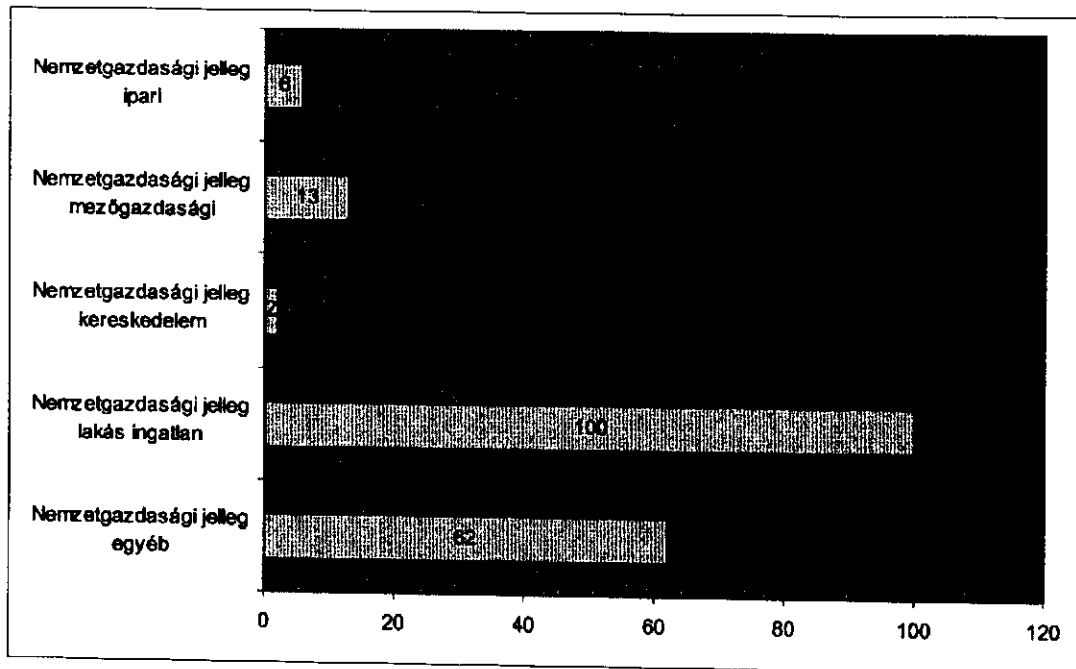

3. sz. melléklet:

Hatósági ellenőrzések alakulása:

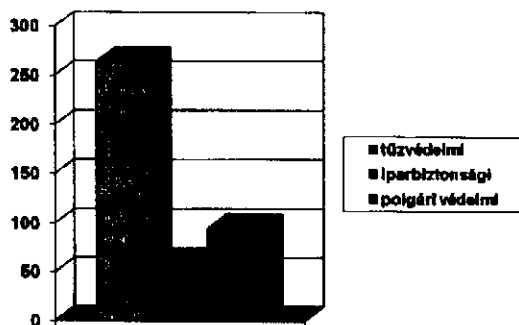

4. sz. melléklet:

Tűzesetek, műszaki mentések alakulása:

