



Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-8500 Pápa, Major u. 20. sz.: 8501 Pápa, Pf.: 93.
Tel: (06-89) 324-188 Fax: (06-89) 513-301 e-mail: papa.kvk@katved.gov.hu



Szám: 36970/302/2017. ált.

Jóváhagyom!

Veszprém, 2017. március

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató



Tájékoztató a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2016. évi tevékenységéről

Felterjesztem:

Pápa, 2017. március 20.



Csillag István tű. alezredes
kirendeltségvezető

Tartalomjegyzék

I. Vezetés, irányítás	4
II. Humán szakterület	4
III. Gazdasági szakterület	4
IV. Polgári védelmi szakterület	5
1. Települések sorolása, veszélyhelyzeti tervezés	5
2. Polgári védelmi szervezetek	5
2.1. Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése	5
2.2. Területi polgári védelmi szervezet	5
2.3. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása	5
2.4. Járási mentőcsoport	6
3. Ellenőrzések, supervisor ellenőrzések	6
3.1. Vizesárkok és víztározók ellenőrzése	6
3.2. Partfal - löszfal - csúszásveszélyes területek ellenőrzése	6
3.3. Befogadó helyek ellenőrzése	6
3.4. Életvédelmi létesítmények ellenőrzése	6
3.5. Vis Maior helyszíni vizsgálatok	6
3.6. Egyéb ellenőrzés	7
4. Közbiztonsági referensek	7
5. Eseti adatszolgáltatások, egyéb feladatok	7
6. Lakosságfelkészítés	7
6.1. Ifjúsági verseny	7
6.2. „3x3 Akcióterv”	7
6.3. Közösségi szolgálatteljesítés	7
6.4. Közigazgatási vezetők felkészítése, kapcsolattartás a polgármesterekkel, jegyzőkkel	8
7. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés	8
V. Tűzoltósági szakterület	8
1. Ellenőrzési tevékenység	9
VI. Iparbiztonsági szakterület	9
1. Veszélyes üzemek	9
2. Veszélyes áruszállítás	10
2.1. Vasúti veszélyes áruszállítás (RID)	10
2.2. Telephelyi veszélyes áruszállítás (ADR)	10
2.3. Közúti veszélyes áruszállítás (ADR)	10
3. Kritikus infrastruktúra	10
VII. Hatósági tevékenység	10
1. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás	11
2. Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés	11
2.1. Építési engedélyezési eljárás	11
2.6. Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás	12

3. Ellenőrzések	12
VIII. Sajtó és kommunikációs tevékenység	13
IX. Összegzés	14
Mellékletek	
1.sz. melléklet:.....	
A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek létszáma:	
2. sz. melléklet:.....	1
Esetszámok alakulása 2015. évben	1
3. sz. melléklet:.....	5
Hatósági ellenőrzések alakulása.....	5
4. sz. melléklet:.....	6
Tűzesetek, műszaki mentések alakulása	6

I. Vezetés, irányítás

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységét a stabilitás jellemezte. A közbiztonsági feladat a jogszabályi és a belső szabályozási környezet átfogó módosítását követően folytatódott. Fő célként a vezetői elvárások maradéktalan teljesítését, egy közbiztonsági feladatokat ellátó, kiterjesztett hatáskörrel rendelkező szervezet kialakítását jelöltem meg. A kirendeltség alárendeltségében egy hivatásos tűzoltóság működik, felügyeleti ellenőrzési tevékenységünket terv szerint végeztük. A kirendeltség hatékonyan, a valós társadalmi igényeknek megfelelően látta el feladatát. A jogszabályváltozások következtében hatékonyabban látjuk el feladatunkat, az integrált hatósági jogkörök alapján fokozottan érvényesítjük az emberek biztonságához való jogát. Az Igazgatói elvárásoknak, a Veszprém MKI munkaprogramjának megfelelően meghatároztam az időszak kiemelt feladatait, azok végrehajtásának ütemezését. A feladatszabások során egyértelmű, világos célokat tűzök ki, és különös gondot fordítok a végrehajtás számonkérésére. A szervezeti felépítésből adódó munkamegosztással élek, az egyes szakterületek leterheltségére tekintettel szervezeten belüli átcsoportosítást alkalmazok. Szoros együttműködésre törekszünk a közigazgatási és társszervekkel, a karitatív és civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel. A járás települési önkormányzataival jó munkakapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn, mely kapcsolat a kirendeltség működését biztosító támogatásokban is realizálódik. A kirendeltség kapcsolata jó az Igazgatóság vezetői és beosztotti állományával egyaránt, Pápa Város Önkormányzata vezetőivel, a társszervekkel, rendvédelmi, társadalmi- és gazdasági társaságokkal.

A kirendeltség vezetését a hatékonyság, a biztosított erőforrások maximális kihasználása jellemezte.

II. Humán szakterület

A kirendeltségen klasszikus értelemben vett humán-erőforrás gazdálkodás nem folyik, a tervezési és szervezési struktúra tekintetében keletkeznek végrehajtandó részfeladatok.

Az állomány utánpótlása tervezett és szabályozott kereteken belül zajlik, helyi feladatként elsősorban a középiskolás réteg pályaaorientációs feladatai jelentkeznek, melyet a közösségi szolgálatteljesítés helyi lehetőségének megvalósítása nagymértékben elősegít. Az állomány fluktuációja minimális.

A képesítési követelmények előírásainak a kirendeltség személyi állománya megfelel, a beiskolázások minden esetben tervszerűen, a szervezet érdekeinek elsőbbségét garantálva, az önkéntességet is szem előtt tartva valósultak meg.

A vezetői állomány utánpótlásának helyzete jónak minősíthető, jelenleg is többen folytatnak felsőfokú iskolai tanulmányokat, amely adott esetben magasabb szakmai beosztás betöltésére is alkalmassá teheti az abban résztvevőket.

A személyi állományról való helyi humán gondoskodás, ügyintézés kielégítő. Az állománytábla beválásának tekintetében általánosan megállapítható, hogy az megfelel a szervezet rendeltetésének, hatáskörének és feladatrendszerének.

III. Gazdasági szakterület

A munkavégzés tárgyi feltételei, az eszköz-ellátottság megfelelő, a hatékony munkavégzést gátló körülmény nincs. Az eszköz- és anyaggazdálkodás, beszerzés, üzemeltetés a hatályos belső normarendszer szerint történik.

Illetékességi területünk polgármestereit több esetben tájékoztattuk, hogy a településen ők a felelősök a lakosság veszélyhelyzeti riasztásáért, tájékoztatásáért. Az I- II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések esetében pedig biztosítani kell a riasztás feltételét. Ennek keretében adatszolgáltatásra hívtuk fel a polgármestereinek figyelmét, hogy ellenőrizzék le a riasztó, tájékoztató rendszerek működőképességét, valamint küldjék meg az érintésvédelmi jegyzőkönyvek másolati példányát. A települések elvégezték a morgató próbákat és az érintésvédelmi felülvizsgálatokat, melyeknek jegyzőkönyveit határidőre megküldték.

Az illetékességi területen 49 településből 26 településen, összesen 34 db riasztórendszer került telepítésre. 23 település esetében az 1970-es évek végén, három település esetében a 2000-es években. A beszámoló készítésének időpontjában a 34 szirénából mindössze 12 üzemképes (35 % üzemképesség). Pápa esetében a 12 db szirénából 1 db üzemképes. A tényleges települési lefedettség azonban 20 %, ugyanis 11 településen van működőképes lakossági riasztórendszer. Az

üzemképtelennek jelentett rendszerek felét az önkormányzatok anyagi fedezet hiánya miatt nem tudják javítani, másik fele azonban javíthatatlan állapotban van. Az üzemképtelen riasztórendszerek esetében a települések polgármesterei kézi hajtású szirénával vagy hangosbemondóval oldják meg az esetleges riasztást.

IV. Polgári védelmi szakterület

1. Települések sorolása, veszélyhelyzeti tervezés

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések sorolásában 2016. 01.01-től változás nem következett be.

A kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 49 település sorolása a következő: I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település I (Pápa); II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település 11 (Adásztevel, Bakonyjákó, Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltó, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Takácsi, Várkesző), a többi 37 település a III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

Az illetékességi területen lévő mind a 49 település rendelkezik veszély-elhárítási tervvel.

A Rába és a Marcal folyó közelsége miatt az árvízveszély, valamint a település elöntésének veszélye indokolta Kemenesszentpéter, Egyházaskesző, Marcaltó, Várkesző, Malomsok, Nemesgörzsöny település II. katasztrófavédelmi besorolását. A községek az 1.10. számú Kemenesaljai árvízvédelmi öblözetben helyezkednek el. A Rába védvonalai nem minden tekintetben és helyen felelnek meg a vonatkozó előírásoknak, magassági, keresztmetszeti, és általaj-állékonysági hiány is jelentkezik az árvízvédelmi rendszerben. A fent felsorolt települések rendelkeznek kitelepítési tervvel.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség összesített veszély-elhárítási terve aktualizálásra került.

2. Polgári védelmi szervezetek

2.1. Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése

A települési köteles polgári védelmi szervezetek továbbképzése 49 településen került végrehajtásra. Pápa Város köteles polgári védelmi szervezetének létrehozása, beosztása a 2016-os évben megtörtént, a polgári védelmi szervezet felkészítése 157 fővel végrehajtásra került. Katasztrófavédelmi törzsvezetési gyakorlat 1 esetben, mely érintette az 1.10. számú Kemenesaljai árvízvédelmi öblözetben lévő 5 települést. A veszélyeztetésük miatt a községek települési köteles polgári védelmi szervezetek részére, a polgári védelmi szervezetek egymásközi, valamint a mentésben részt vevő más szervezetekkel való együttműködésének gyakorlására kitelepítési törzsvezetési gyakorlatot rendeltünk el 2016. május 27-én. A gyakorlat értékelése megfelelt volt. Az illetékességi területen lévő 49 település közül 46 település rendelt el és hajtott végre a köteles polgári védelmi szervezetének riasztási gyakorlatot.

2.2. Területi polgári védelmi szervezet

Az I-es és II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések, összesen 12 települési önkéntes polgári védelmi szervezetének megalakítása megtörtént. A 12 település önkéntes polgári védelmi szervezeteinek az összlétszáma 51 fő. A települések önkéntes polgári védelmi szervezetének kiképzése, rendszerbe állító és minősítő gyakorlatai 2015-ben végrehajtásra kerültek. A 2016-os évben mind a 12 települési önkéntes polgári védelmi szervezet részére volt riasztási gyakorlat szervezve. A gyakorlatokat minden alkalommal a település polgármestere rendelte el, a riasztási gyakorlatokon a beosztottak 100 %-os részvételi aránnyal jelentek meg. A gyakorlatok minősítése minden esetben megfelelt volt. A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek kivétel nélkül árvíz elleni védekezés minősítést szereztek.

A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek létszámát az 1-es számú melléklet mutatja.

2.3. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása

Pápa Város Polgármestere a kirendeltség javaslata alapján határozatban kötelezte a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt-t és a Pápai Hús Kft-t munkahelyi polgári védelmi szervezet megalakítására. A Hirtenberger Bt. esetében jóváhagyásra került a megalakítási terv és elkészültek a

beosztó határozatok. 2016. szeptember 14-én a Hirtenberger Bt. teljes SKET gyakorlatot tartott. A gyakorlatba a munkahelyi polgári védelmi szervezet is részt vett. A gyakorlatot a kirendeltség megfelelőre értékelte.

A Pápai Hús Kft. esetében csőd-, illetve felszámolási eljárás miatt, valamint jogi viszonyok tisztázása érdekében a szervezet megalakítása a 2017. évre került átütemezésre. Egyeztetésre került a munkahelyi polgári védelmi szervezet felépítése, létszáma, a megalakítási terv elkészítésének várható dátuma 2017 év vége.

2.4. Járási mentőcsoport

Az önkéntes polgári védelmi szervezetként működő mentőcsoport 25 fős létszámmal alakult meg 2013.11.30-án. A mentőcsoportba jelenleg 57 fő jelentkezett és került beosztásra.

A beszámoló időszakában a Pápai Járási Griff Mentőcsoport 2016. február 11-én riasztásra került gyakorlat céljából, a gyakorlat megfelelőre lett értékelve.

2016. október 8-án a Pápai Járási Griff Mentőcsoport részére ismétlődő gyakorlat került megtartásra a Rába folyónál (Rába Csárda), a szervezet a homokzsákos védekezés módszereit, elsősegélynyújtást, befogadó hely kialakítást, árvízi védekezési feladatok végrehajtását gyakorolta, a gyakorlat megfelelőre lett értékelve.

3. Ellenőrzések, supervisor ellenőrzések

3.1. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és víztározók ellenőrzése

Elvégeztük az ár- és belvíz, valamint helyi vízkárok elleni védekezéshez kapcsolódó kiemelten veszélyes helyek (30 alkalom), víztározók (8 alkalom), vízfolyások (4 alkalom) megelőző szemrevételezést. Végrehajtottuk a kirendeltség illetékességi területén lévő mind a 49 település vízkárelhárítási tervének ellenőrzését. 2016. őszén árvízvédelmi létesítmény helyszíni ellenőrzését hajtottuk végre a Rába folyó jobb parti I. rendű árvízvédelmi töltésén Marcaltő és Kemenesszentpéter között, éves gátbejárás keretén belül. Az ellenőrzésen az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei is részt vettek. Az ellenőrzések során hibát, hiányosságot nem tártunk fel.

3.2. Partfal - löszfal - csúszásveszélyes területek ellenőrzése

A települések 2012. évi sorolásakor Nagygyimót (Kossuth utca támfal) és Pápakovácsi (Ilona utca) települések esetében lett kockázati tényezőként azonosítva talajszüllyedés, földmozgás. 2015-ben mindkét helyszínt ellenőrzés alá vontam. Földmozgást, illetve korábbi mozgás nyomait az ellenőrzés időpontjában nem tapasztaltunk. A 2016-os évben földmozgásról bejelentés nem érkezett, ellenőrzést nem folytattunk le.

3.3. Befogadó helyek ellenőrzése

Elvégeztük az országos ellenőrzési terv szempontrendszer alapján a befogadó helyek lakosságvédelmi ellenőrzését (3 intézmény).

A szemle során felmértük a befogadásra kijelölt intézmények szálláshely kapacitását, az öltözők, vizesblokkok, WC-k, mosdók és kézmosók, valamint zuhanyzók számát, illetve közegészségügyi megfelelőségét. Az intézmények ellenőrzése során hiányosságot nem tapasztaltunk, az intézmények közegészségügyi szempontból megfelelnek a kitelepítettek és a mentőerők (BIT) elszállásolására.

Melegedőhelyek 8 esetben kerültek ellenőrzésre a téli felkészülés keretein belül, hiányosságot az ellenőrzések során nem állapítottunk meg, a melegedőhelyek a támasztott kritériumokat teljesítik.

3.4. Életvédelmi létesítmények ellenőrzése

Életvédelmi létesítmény nincs a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén.

3.5. Vis Maior helyszíni vizsgálatok

A Vis Maior támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan 2 településen folytattunk le pénzügyi elszámolást megelőző helyszíni szakértői vizsgálatot. Minden esetben társhatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási főosztálya valamint a Pápai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya volt. A vizsgálatok során hiányosságot a kirendeltség részéről nem állapítottunk meg.

3.6. Egyéb ellenőrzés

Elvégeztük a kiemelt kockázati helyszínek ellenőrzését és a településeken hó eltakarításra igénybe vehető, lebiztosított technikai eszközök meglétének ellenőrzését. Részt vettünk a közútkezelő téli gépszemléjén, valamint a Rába folyó elsőrendű védművének őszi bejárásán a Vízügyi Igazgatósággal közösen.

4. Közbiztonsági referensek

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken van kijelölve 1-1 fő, mindösszesen 11 fő közbiztonsági referens végez katasztrófavédelmi feladatokat is a kirendeltség illetékességi területén. A közbiztonsági referenseknek az év folyamán külön továbbképzést tartottunk a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés keretében.

A közbiztonsági referensek a negyedévente megrendezett közbiztonsági referensek értekezletén részt vettek. Pápa Város közbiztonsági referensével több alkalommal telefonon, személyes konzultáció keretében egyeztettük a 2016. évi feladatokat.

5. Eseti adatszolgáltatások, egyéb feladatok

Eseti adatszolgáltatások keretében a Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály munkatársaival felmértük a kirendeltség illetékességi területén a személyszállításra alkalmas buszok illetve az 50 főnél magasabb befogadóképességgel rendelkező szálláshelyek számát.

A nyári felkészülés keretében felmértük a klimatizált helységeket és arról naprakészen tartott nyilvántartást vezettünk.

6. Lakosságfelkészítés

6.1. Ifjúsági verseny

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. április 5-én rendezte meg a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját a kirendeltség udvarán.

A versenyre való felkészülés során a tanulók megismerkedtek a természeti és civilizációs veszélyforrásokkal, felkészültek az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetekben tanúsítandó helyes magatartási szabályokra.

A kirendeltség illetékességi területéről 23 csapat nevezett a megmérettetésre, akik nemcsak az elméleti ismereteikről adtak számot, hanem ügyességi, gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk.

6.2. „3×3 Akcióterv”

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által koordinált „Egy nap a biztonságért-egy nap az iskolában” program keretében két alkalommal vettünk részt. 2016. április 5-én a lovászpatai általános iskolában, 2016. április 26-án az ugodi általános iskolában. A program keretén belül a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tanórai keretek között mutatta be a katasztrófavédelmi szervezetet, valamint lehetőség volt megismerkedni a tanulók számára a tűzoltó-technikai eszközökkel, felszerelésekkel.

A programnak megfelelően a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi ismeretekkel ismerkedő óvodás és iskolás csoportoknak gyakorlati foglalkozás keretében 8 alkalommal mutattuk be a kirendeltség és a tűzoltóparancsnokság mindennapi munkáját, tevékenységi körét.

6.3. Közösségi szolgálatteljesítés

A Pápai KvK és a Pápai HTP 15 megállapodással rendelkezik ajkai, pápai, veszprémi, győri és vépi iskolákkal.

15 középiskolai intézmény 404 diákja mindösszesen 1365 óra közösségi szolgálatot teljesítettek, mely jelentős növekedés az előző évihez képest. A közösségi szolgálatteljesítés időtartama alatt a diákok megismerkedtek a kirendeltségen és a tűzoltóságon folyó munkával, több tanuló a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen is részt vett, valamint bekapcsolódtak a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésébe és végrehajtásába is.

6.4. Közigazgatási vezetők felkészítése, kapcsolattartás a polgármesterekkel, jegyzőkkel

Levélben több alkalommal tájékoztattuk a járás településeinek polgármestereit a rendkívüli téli időjárás, viharos időjárás kapcsán várható helyzetről, elvégezendő feladatokról. Továbbá a hóolvadás okozta árvíz, belvíz elleni védekezés feladatairól, védművek és folyómedrek állapotáról, a vízelvezető árkok, karbantartásának fontosságáról.

Folyamatos, jó munkakapcsolatot tartottunk a HVB elnökével. A HVB őszi rendes ülésen beszámoltunk a Kirendeltség polgári védelmi szakterülete által elvégzett munkáról.

A katasztrófavédelmi megbízott folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a HVB elnökével és titkárával, részt vett a HVB üléseken.

7. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés

A különleges jogrend bevezetése esetére a minősített időszakai tervek elkészültek, azok megfelelnek a szabályozóknak, naprakészek és használhatók.

V. Tűzoltósági szakterület

A 2016. évben a továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjárművezetők továbbképzési terve alkották.

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése.

A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartották az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

2016. évben 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottak, mindhárom szolgálati csoportnak 1-1 éjszakait, és 1-1 nappalit. Mindhárom szolgálati csoport 42 helyismereti és 8 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt.

A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.

A képzési tematikában jelentős szerepet kap a beavatkozó állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van a hosszantartó szárazfű, erdő- és vegetációtűzek, lakóháztűzek, műszaki mentések felszámolása, de a mindennapi munkavégzés során is. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő kötelező sportfoglalkozás, valamint a városi és megyei szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel.

A terület védelmének biztosítása érdekében a már előző évben elkészített műveleti tervek folyamatosan pontosításra kerültek. Jelenleg 26 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv készült, igazodva a működési területen jelenlévő veszélyekhez.

Káresetekről a Pápai HTP működési területén összességében 390 esetben érkezett bejelentés a 2016-os évben. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:

	2015. évben	2016. évben
Tűzeset:	208 db	254 db
Műszaki mentés:	187 db	136 db

Az esetszámok alakulását a 2. számú melléklet mutatja.

1. Ellenőrzési tevékenység

Az alárendelt hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási munkájának szakmai felügyelete elsősorban az ellenőrzési tevékenység során tárgyasul. Rendszeresen és tervszerűen végrehajtásra kerül a készenléti állomány riaszthatóságának, szakmai felkészültségének, továbbképzési tevékenységének, gyakorlatainak, kötelezően vezetendő nyilvántartásainak és dokumentumainak ellenőrzése. A feltárt hibák megszüntetésére minden esetben intézkedési tervek, illetve az abban foglaltak végrehajtását igazoló beszámoló jelentések készültek, amelyek utóellenőrzése folyamatos. Az ellenőrzési rendszer működtetése az alárendelt szervezet vonatkozásában egyfelől hatékonyabb feladat-végrehajtást, másrészt az ellenőrzések rendszeressége és következetessége tartós eredményeket generál.

Hetente ellenőrzésre került a Pápai HTP készenléti állomány:

- összriasztás elrendelése
- szerelési gyakorlat
- kiképzési tevékenység ellenőrzése
- helyismereti gyakorlat ellenőrzése

VI. Iparbiztonsági szakterület

1. Veszélyes üzemek

Veszélyes üzemek tekintetében „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) és a végrehajtási rendelete a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” értelmében a KvK folyamatosan végzi az illetékességi területén az üzemazonosítási helyszíni szemléket, a veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzését.

A veszélyes üzemről összegzésként elmondható, hogy a sorolt üzemek tekintetében 6 ellenőrzés került végrehajtásra, (2 időszakos hatósági ellenőrzés, 2 SKET gyakorlat ellenőrzés, 1 ellenőrzés technológiai meghibásodást követően) valamint katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás keretében a benyújtott SKET dokumentáció valóságtartalmának helyszíni ellenőrzése. Ezen felül további 18 üzemazonosítási helyszíni szemle is végrehajtásra került. A sorolt üzemnél lefolytatott helyszíni szemléket követően megállapításra kerültek, hogy az ellenőrzött üzemeltetők nem tartoznak a 2011. évi. CXXVIII. törvény IV. negyedik fejezetének hatálya alá. További egy esetben lakossági panaszbejelentést követően komplex supervisor ellenőrzést folytattunk le, tűzvédelmi bírságot szabtuk ki. A végrehajtott feladatok a teljesítménykövetelményekben meghatározottaknak megfelelnek.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 2016. év végén 2 sorolt, küszöbérték alatti SKET-re kötelezett veszélyes üzem található. Melyből a Hirtenberger Bt. a katasztrófavédelmi engedélyét meghosszabbítottuk, a Pápai Hús Kft. katasztrófavédelmi engedélyének meghosszabbítása folyamatban van.

2. Veszélyes áruszállítás

2.1. Vasúti veszélyes áruszállítás (RID)

A kirendeltség illetékességi területén nem jelentős a vasúti veszélyes áruszállítás.

2016. március 21-23-ig országos RID Disaster akció keretében Zalaszentiván vasútállomáson végeztük RID ellenőrzést.

Három alkalommal a KML technikai segítségnyújtával, valamint egy alkalommal vasúttársaság előzetes bejelentését követően folytattunk le RID ellenőrzést.

A RID ellenőrzéseket összegezve 7 ellenőrzést folytattunk le, mely során 36 vasúti jármű került ellenőrzésre, melyből 32 tartozott a RID hatálya alá. Az ellenőrzések során megvizsgált veszélyes áru tömege 1213875 kg volt.

2.2. Telephelyi veszélyes áruszállítás (ADR)

A 2016-os év időszakában telephelyi ADR ellenőrzést 1 alkalommal folytattunk le, mely keretében 2 darab az ADR hatálya alá tartozó jármű került ellenőrzésre. Hiányosság nem került megállapításra.

2.3. Közúti veszélyes áruszállítás (ADR)

Közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzés 54 alkalommal került végrehajtásra, valamint egy telephelyi ADR ellenőrzés. Az 55 alkalom során 814 jármű lett tüzetesen ellenőrizve, melyből 66 tartozott az ADR hatálya alá. Mindösszesen 332751 kg és 93523 liter veszélyes áru került ellenőrzésre. Az 66 járműből 8 nem felelt meg maradéktalanul az ADR szabályainak, melyből egy nemzetközi szállítás volt. Mind a hét esetben hatósági eljárás keretében bírság kiszabására került sor. A társhatóságokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, a Rendőrség 11, a Közlekedési Hatóság 5, a NAV 2 alkalommal vett részt az ellenőrzéseken.

3. Kritikus infrastruktúra

Létfontosságú rendszerelem kijelölésével kapcsolatos szakhatósági megkeresés 2016. év első félévében a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre nem érkezett.

2016. július 14-én a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kritikus infrastruktúra védelmi helyszíni ellenőrzést hajtott végre a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. (8500 Pápa, Várkert u. 5.) telephelyén. Az ellenőrzésen társhatóságként a VMKH Népegészségügyi Főosztálya valamint a Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi osztálya vett részt. Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.

A 2016-os évben kiemelt feladat volt a létfontosságú rendszerelemek védelmére vonatkozó komplex gyakorlat lebonyolítása és ellenőrzése, melyet 2016. október 19-én melyet a MÁV Zrt. Pápai Vasútállomásán tartottunk.

VII. Hatósági tevékenység

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya munkáját a kirendeltségvezető irányításával és a megyei hatósági osztályvezető szakmai iránymutatásai és koordinálása szerint végzi. A hatósági munkába bevonásra kerül a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság készenléti állománya, a műszaki biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízott. A hatósági osztály munkáját a soron kívüli feladatok elvégzésében a kirendeltség felügyelői folyamatosan szakirányítják a kirendeltségvezető feladatszabása alapján.

A munkában kiemelt figyelmet fordítunk a jogi szabályozásra, mivel egyre nagyobb hangsúlyt kap a szakmai szempontok mellett az eljárásjogi szempontok ismerete és betartása. A folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a különböző belső intézkedések, szabályozók megismerése, azok tartalmának készség szintű alkalmazása jelentős feladatot jelent. Ezen változások nyomon követése az osztályvezető feladata, melyet az osztály dolgozói részére, valamint a szolgálatparancsnokok és rajparancsnokok részére a pénteki napokon megtartásra kerülő továbbképzések során ad át. A szakmai jogszabályok nyomon követése folyamatos, külön hangsúlyt kap a főigazgatói intézkedések és belső szabályozók készség szintű elsajátítása.

A hatósági és szakhatósági munkánkban a törvényi, jogszabályi előírásokat messzemenően igyekeztünk betartani, folyamatosan követve az engedélyezési eljárásokban alkalmazott jogi normák esetleges változásait. Ez irányú tevékenységünket az engedélyező hatóságokkal együttműködve végeztük, az együttműködésünk zavartalan, problémamentes volt. Figyelemmel követtük az illetékességi területünkön megvalósuló beruházásokat és az egyéb, tűzvédelmi szempontból jelentős létesítéseket, melyek kapcsán több alkalommal helyszíni egyeztetést, helyszíni ellenőrzéseket tartottunk. A tervezők, beruházók, tűzvédelmi szakértők részére konzultációs lehetőséget, előzetes tervegyeztetést biztosítottunk a tervezést megelőzően, vagy tervkészítés során felmerülő tűzvédelmi problémák, kérdések megoldása érdekében.

1. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás

A tűzjelző berendezés tűzvédelmi hatósági engedélyezésére az OTSZ előírása alapján került sor, saját hatáskörben tűzjelző berendezés létesítési kötelezettséget nem adtunk ki. Az OTSZ-ben előírt műszaki követelményektől, valamint a nemzeti szabványtól történő eltérésre nem került sor. A tervezők tervezői jogosultságukat, szükséges képesítésüket mérnöki kamarai azonosítójuk megadásával, valamint a tűzvédelmi szakvizsga azonosítójuk megadásával igazolták. A kirendeltséghez beérkező kérelmek esetén hatáskör, vagy illetékesség hiánya miatt áttétel nem történt, hiánypótlási felhívás kiadására nem került sor. Kérelemre a hatóság egy létesítési és egy használatbavételi eljárás esetén függesztette fel az eljárást.

A helyszíni szemlén szűrőpróbaszerűen vizsgáljuk a tűzjelző berendezés megfelelő kialakítását, összevetve a megvalósult állapotot a létesítési engedély előírásaival, a létesítési és a megvalósulási terv tartalmával.

Használatbavételkor a vizsgálat a tűzjelző központ tartalék áramforrásról való működése közben az alábbiakra terjed ki:

- jelzésadók tűzjelzése,
- rejtetten szerelt érzékelők másodkijelzőjének működése,
- hibajelzés érzékelő eltávolításával,
- a központba beérkezett jelzések helyes, azonosítható megjelenítése,
- jelzésadók kiosztása, elhelyezése, jelölése,
- vezérlések működése,
- riasztás megfelelősége,
- kábelezés megfelelősége.

A helyszíni szemlén vizsgáljuk a tűzoltósági ügyeletre vagy más átjelzést fogadó központba átjelzett tűzjelzés megfelelőségét, a fogadó állomáson megjelenő jelzések helyességét, azonosíthatóságát. A beépített tűzjelző berendezések vonatkozásában elmondható, hogy minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabálynak megfelelően kerültek kiépítésre.

2. Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

2.1. Építési engedélyezési eljárás

Tűzvédelmi szakhatóságként a következő építésügyi hatósági eljárásokban működünk közre:

- Építési engedélyezési eljárás.
- Használatbavételi engedélyezési eljárás.
- Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása.

A hatóságtól a megkeresések ÉTDR rendszeren érkeznek. **31 esetben adtunk ki szakhatósági hozzájárulást** építésügyi hatósági eljárásban, elutasításra nem került sor. Az építési engedélyezési eljárásokra vonatkozóan elmondható, hogy a kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi berendezések, anyagok, termékek alkalmazásra kerülnek, kerültek. A szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó kérelem beérkezését követően a szakhatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét. Amennyiben megállapítja hatáskörének hiányát, akkor az eljárást végzéssel megszünteti, kirendeltségünk **3 esetben szüntette meg az eljárást hatáskör hiánya** miatt. **Hiánypótlási felhívással 1 esetben éltünk.** Építési engedély meghosszabbítása nem került sor.

a.) Szakhatósági eljárás:

Kirendeltségünk 11 esetben vett részt üzletműködési engedélyezési eljárásban szakhatóságként.

Kirendeltségünk telepengedélyezési eljárás lefolytatásában a beszámoltatási időszakban nem vett részt.

Szakhatósági eljárás: A katasztrófavédelmi kirendeltség egy szálláshely engedélyezési iránti eljárásban (10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében) működött közre, mint tűzvédelmi szakhatóság.

Hatósági eljárás: A kiadott szálláshely üzemeltetési engedélyt követő hatósági ellenőrzést 1 esetben folytattunk le.

2.2. Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás

Üzemanyagtöltő állomás

Kirendeltségünk 1 üzemanyagtöltő állomás létesítésénél és 2 üzemanyagtöltő állomás használatbavételénél működött közre szakhatóságként.

Propán- bután tároló tartályok létesítése és használatbavétele

Kirendeltségünk 1 esetben működött közre szakhatóságként propán-bután tárolótartályok használatbavételénél.

Sajátos építmények

Kirendeltségünk 3 terményszárító létesítésénél, 1 terményszárító használatbavételénél és 1 veszélyes folyadékártoló használatbavételénél működött közre szakhatóságként.

Propán- bután tároló tartályok létesítése és használatbavétele

Kirendeltségünk 1 propán-bután tárolótartály használatbavételénél működött közre szakhatóságként.

Egyéb működési engedély

Kirendeltségünk 1 családi napközi működési engedélyezésében és 3 alapfokú művészetoktatási iskola működési engedélyezésében, valamint 1 napelem park létesítésénél működött közre szakhatóságként. 1 típustorony építési engedélyezési eljárásában szüntettük meg az eljárást, hatáskörhiány miatt.

3. Ellenőrzések

2016. december 31-ig az alábbi ellenőrzéseket hajtotta végre kirendeltségünk:

Ellenőrzések száma:

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés:	574 db
Polgári védelmi ellenőrzése:	200 db
Iparbiztonsági ellenőrzés:	74 db
Összesen:	818 db

A hatósági ellenőrzések alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által lefolytatott ellenőrzések alkalmával 272 hatósági felhívás került kiadásra, melyek után az ügyfelek igazolták a szabálytalanság megszüntetését. Téves tűzjelzés kapcsán 103 esetben iratbekérést hajtottunk végre a tűzjelző rendszer karbantartottságáról.

VIII. Sajtó és kommunikációs tevékenység

Sajtó és kommunikációs tevékenységünket jellemzi, hogy a helyi médiumokkal kiváló kapcsolatot építettünk ki. A médiát érdekli a katasztrófavédelem élete, kiemelt figyelmet fordítottunk a szervezet megújulásának kihangsúlyozására, a közösségi szolgálat népszerűsítésére, a szén-monoxid mérgezések megelőzésének fontosságára. A médiaszereplések során a vonatkozó belső normákat betartottuk.

IX. Összegzés

A 2016. év a megelőzés és a stabilitás éve volt, melynek során nagy hangsúlyt fektettünk az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére, a hatósági tevékenységgel kapcsolatos szemléletváltás végrehajtására, a szakmai képzésekre.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységét a közbiztonság javításában, erősítésében betöltött szerepét, a beavatkozások szakmai színvonalát növelték, a reagáló képességet, a lakosság életének és anyagi javainak védelmét erősítették, megerősítették a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközökben meghatározott irányítási, felügyeleti, hatósági, szakhatósági jogkörök.

2016. év feladatait az igazgatói követelmények alapján, a vezetői munkatervben rögzített célok elérésével eredményesen végrehajtottuk.

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett eseményeket szakszerűen és hatékonyan kezeltük.

Pápa, 2017. március 20.

Készült: 2 példányban
Egy példány: 13 oldal + melléklet
Kapja: Irattár
VMKI
ITSZ: 01-01-009/2017 (-/NS/15)

Mellékletek


1.sz. melléklet:

A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek létszáma:


Település neve	Önkéntes pv. szervezet létszáma
Adásztevel	4 fő
Bakonyjákó	4 fő
Egyházaskesző	4 fő
Kemenesszentpéter	4 fő
Malomsok	4 fő
Marcaltó	4 fő
Nagytevel	4 fő
Németbánya	2 fő
Nemesgörzsöny	4 fő
Pápa	10 fő
Takácsi	5 fő
Várkesző	2 fő

2. sz. melléklet:


Esetszámok alakulása 2016. évben:

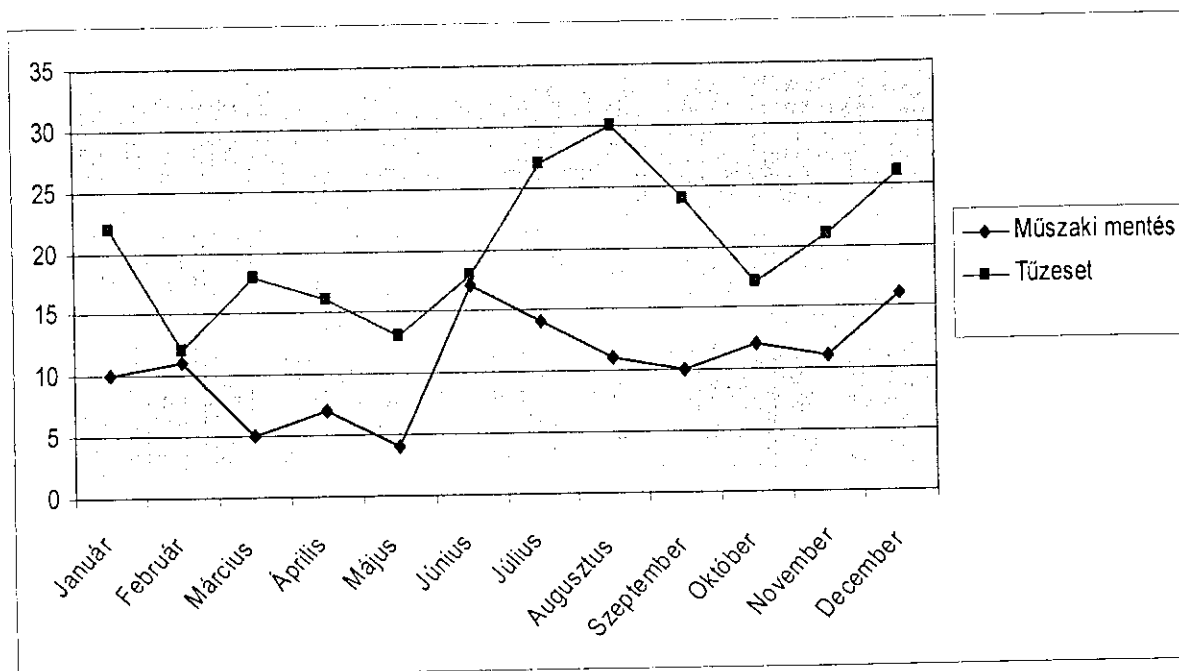

Esetszámok alakulása 2015. évben:

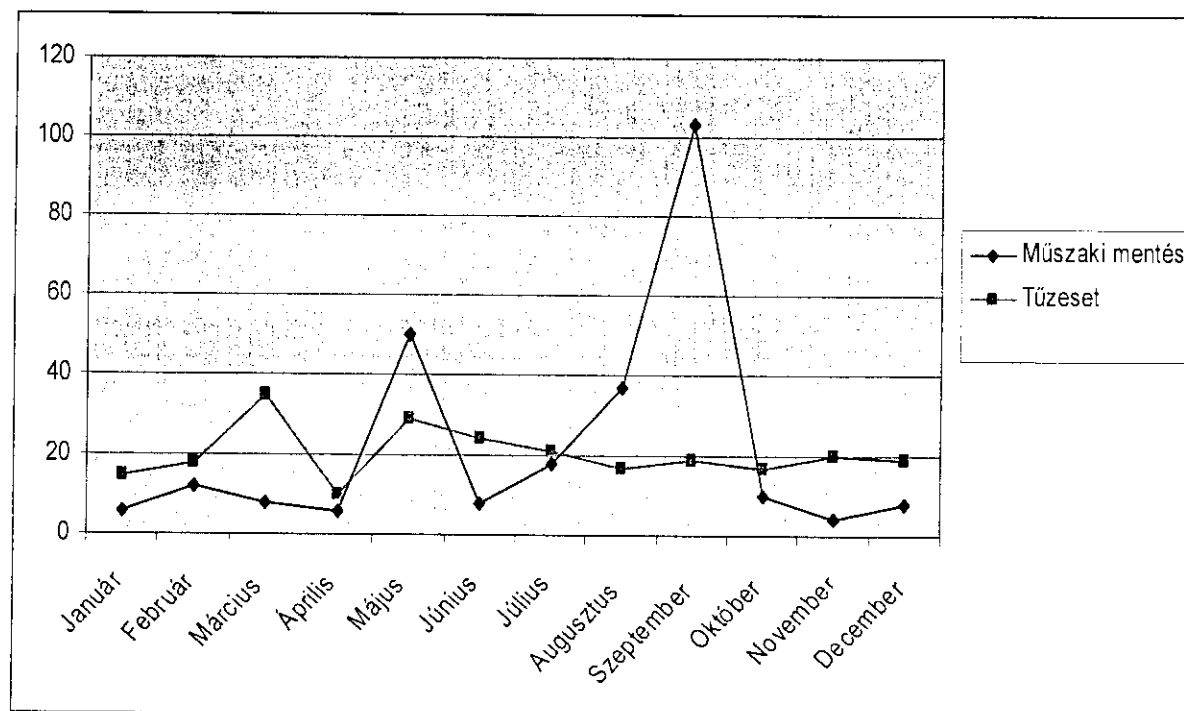


Esemény minősítése beavatkozás szerint:

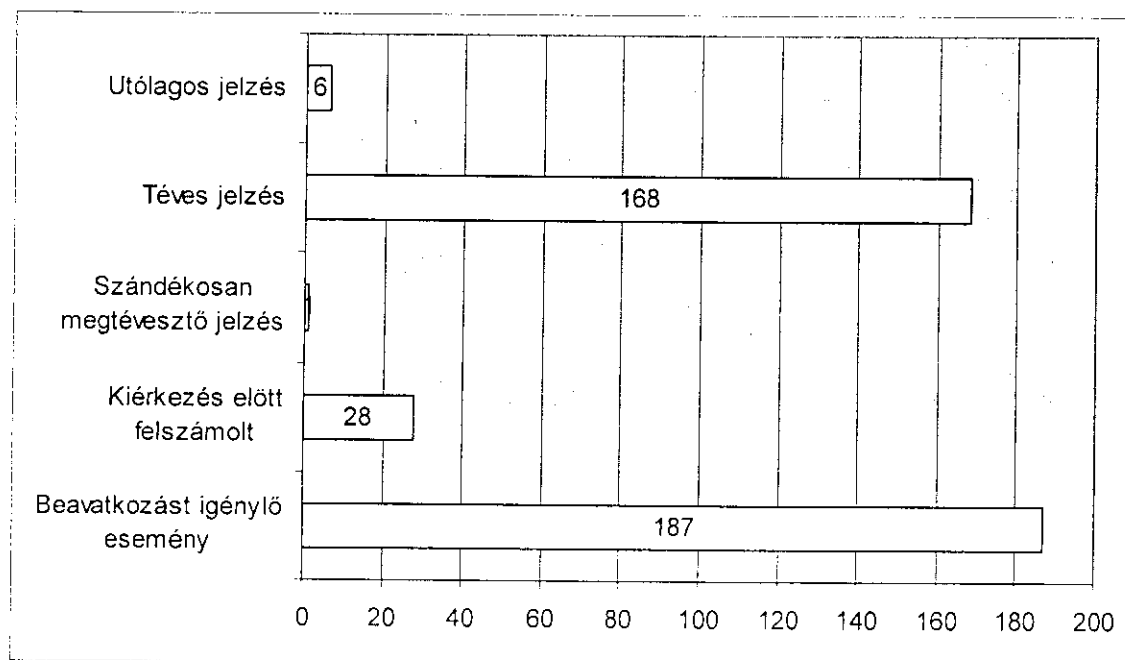


A műszaki -mentési beavatkozások:

Műszaki mentésekhez vonulások száma 2016 január-december (óránkénti eloszlásban)

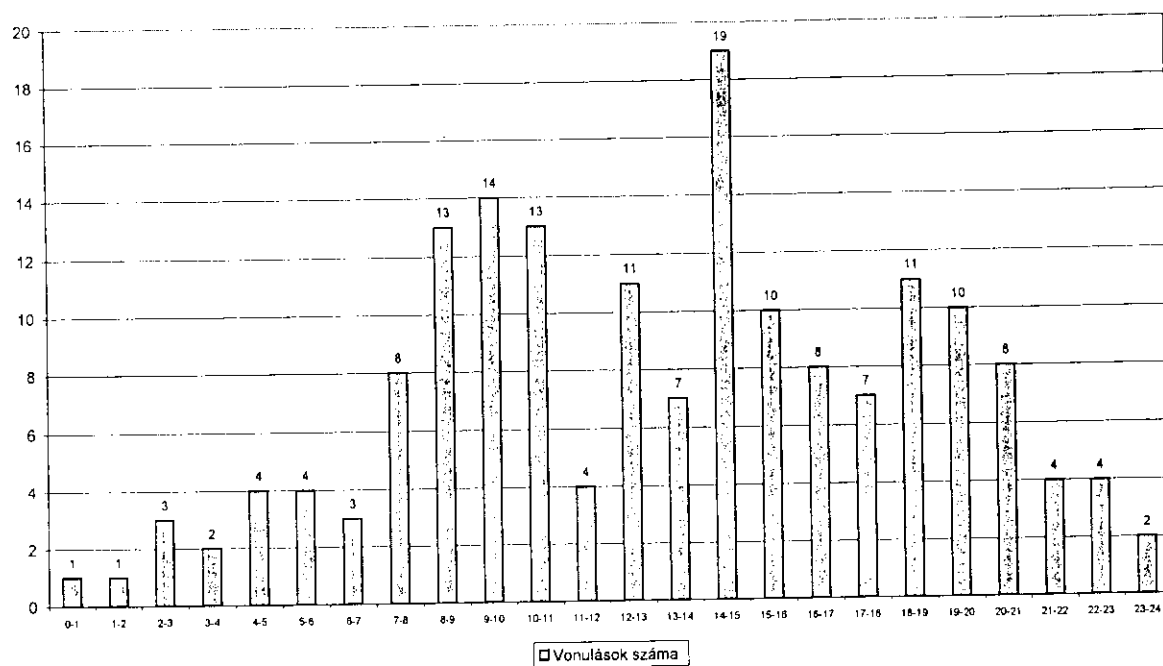


Műszaki mentésekhez vonulások száma 2016 január-december(napi eloszlásban)

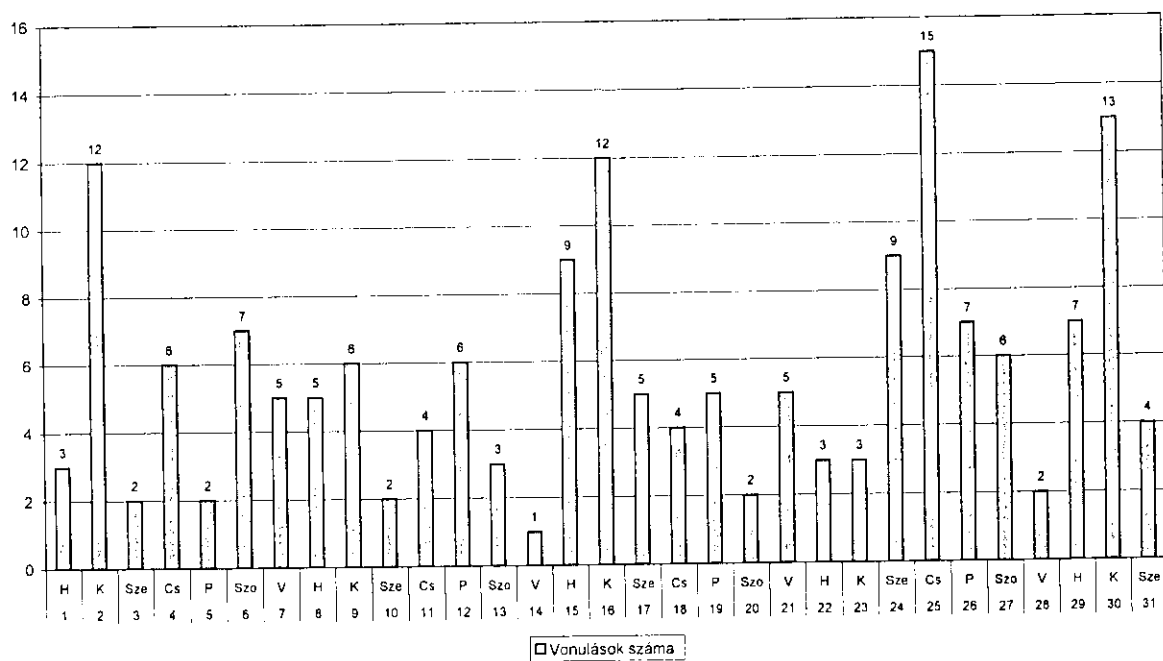


A tűzeseti beavatkozások:


Tűzesethez vonulások száma 2016 január-december (napi eloszlásban)

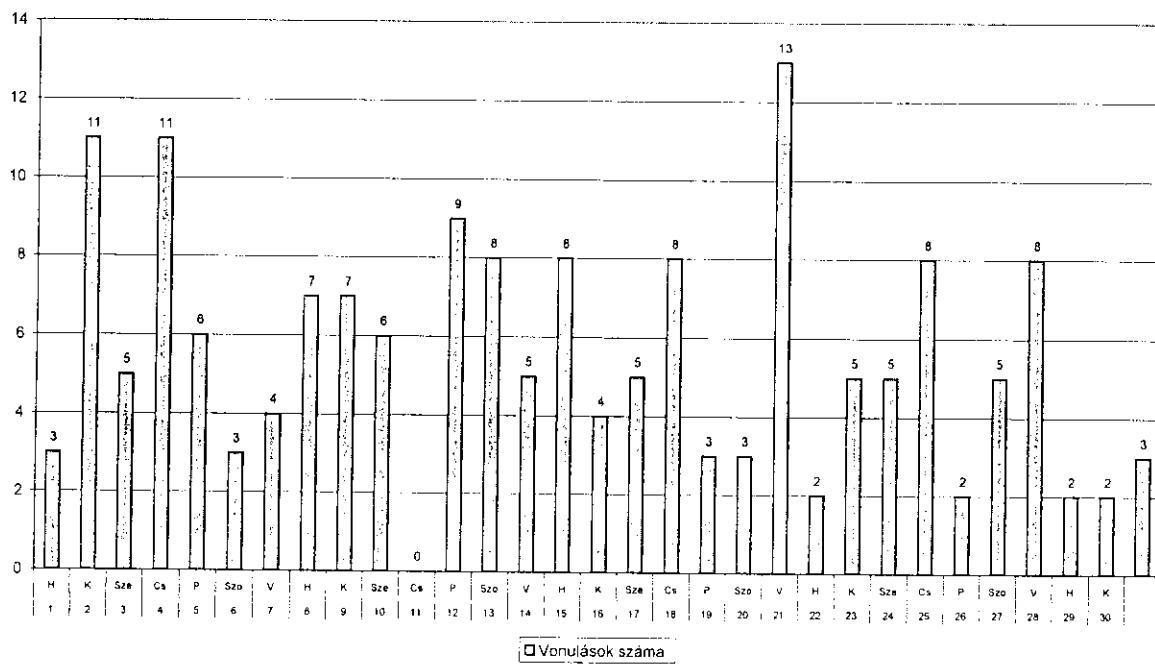


Tűzesethez vonulások száma 2016 január-december (óránkénti megoszlásban)

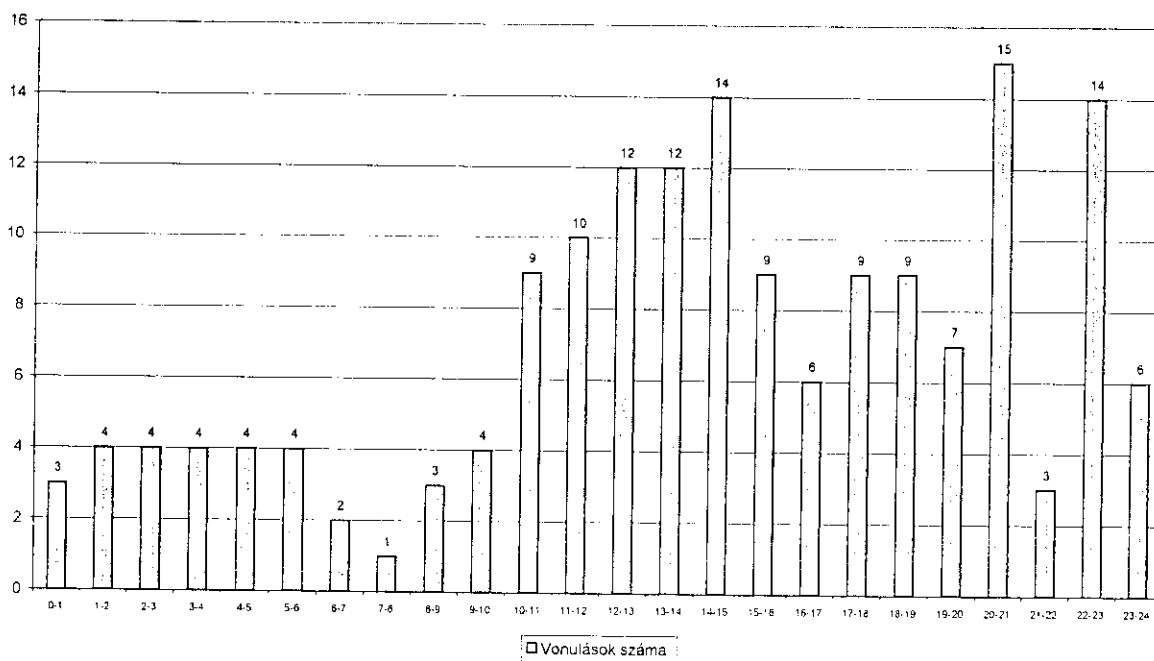

A tüzesetek nemzetgazdasági jelleg szerinti alakulása 2016-ban:

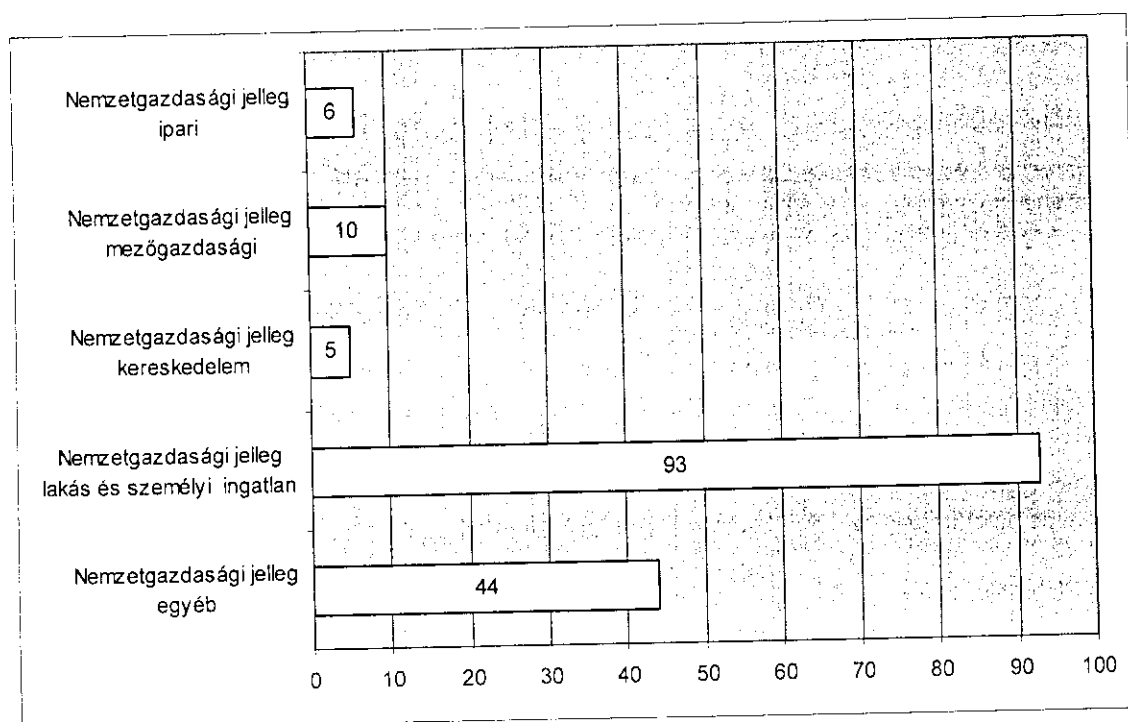


A tüzesetek nemzetgazdasági jelleg szerinti alakulása 2015-ben:

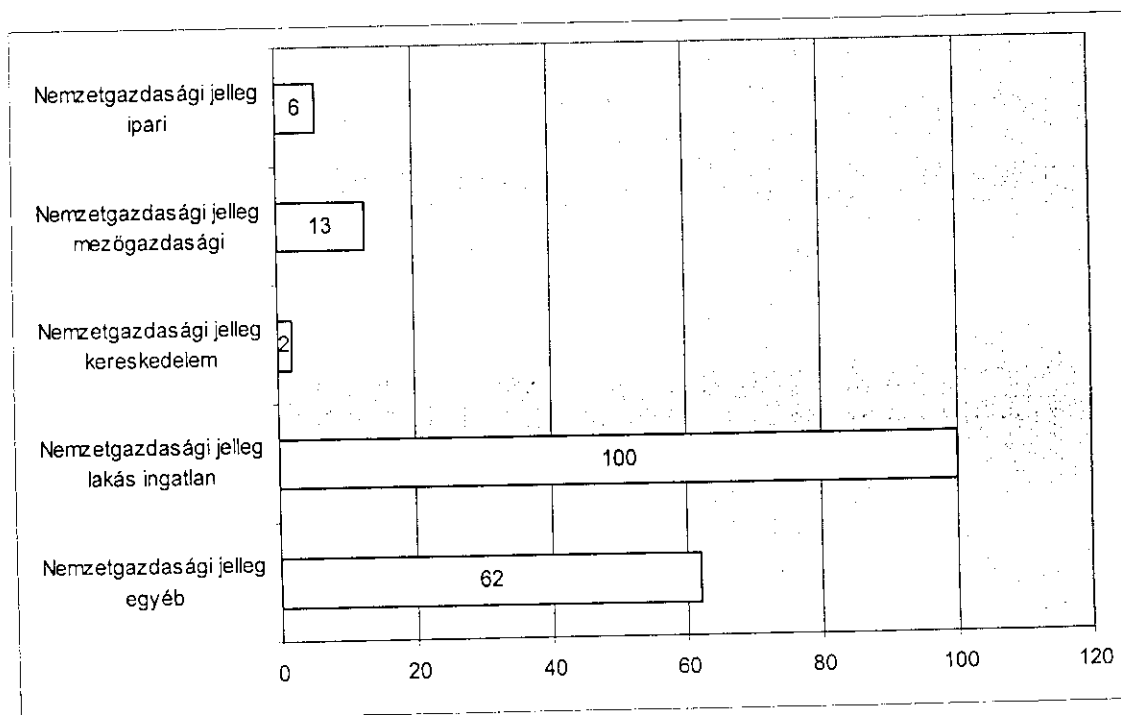


3. sz. melléklet:

Hatósági ellenőrzések alakulása 2016-ban:

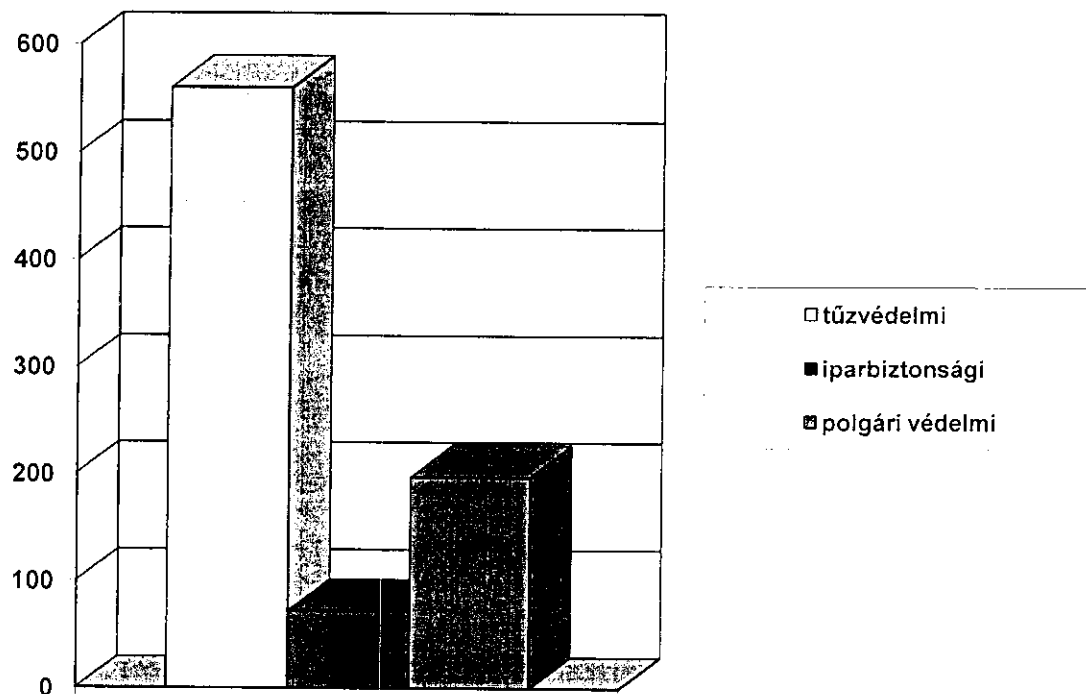


Hatósági ellenőrzések alakulása 2015-ben:

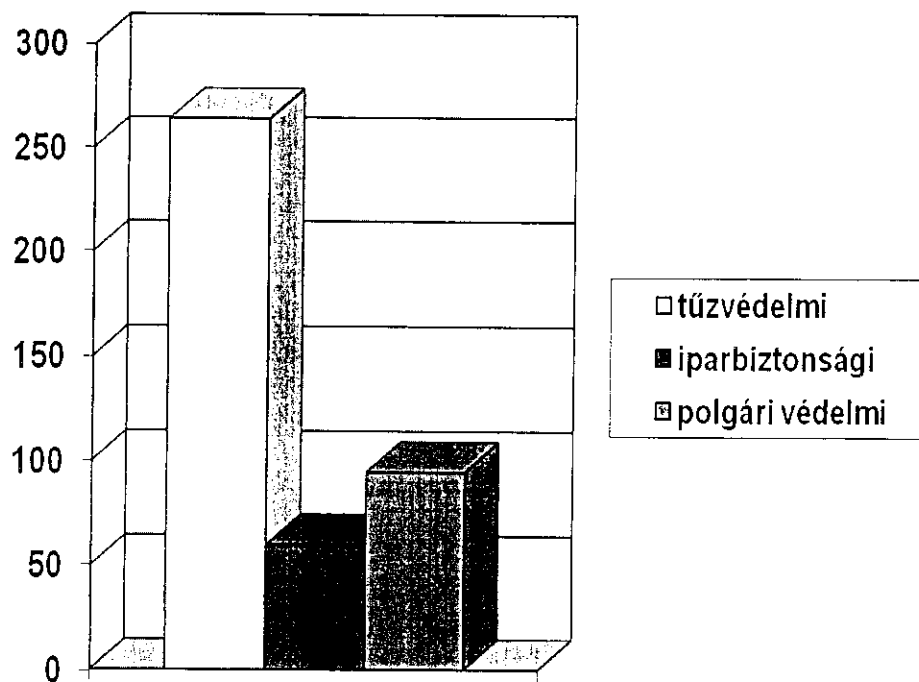

4. sz. melléklet:

Tűzesetek, műszaki mentések alakulása 2016-ban:

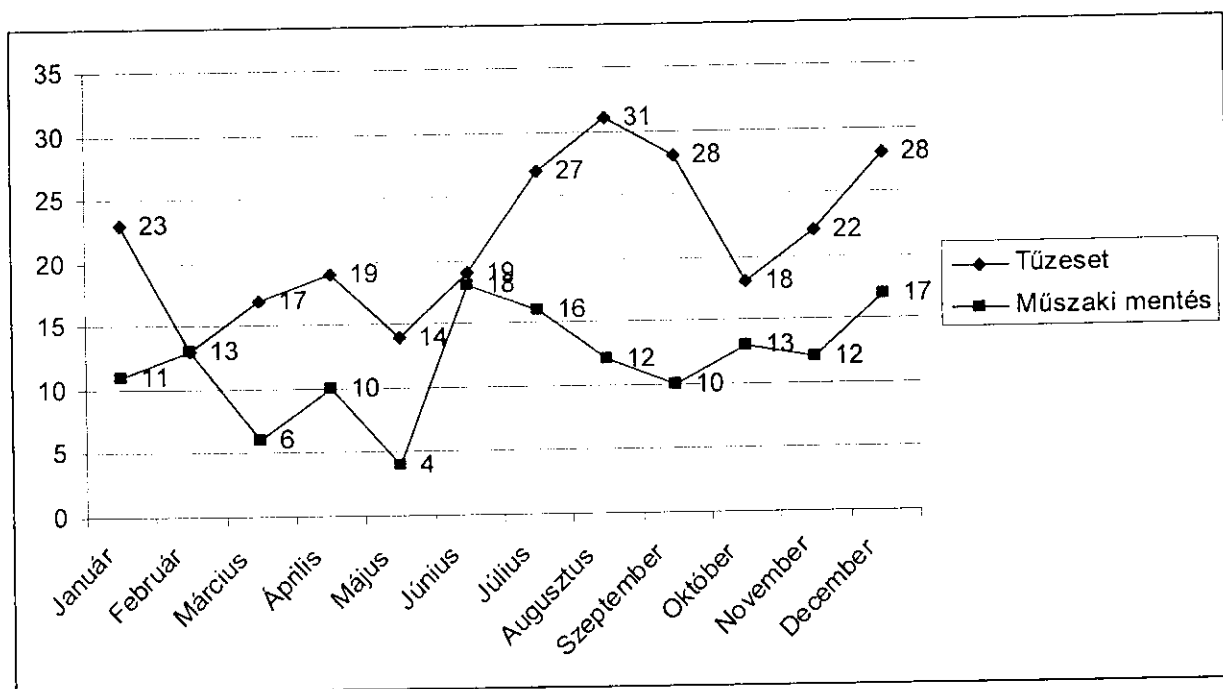

Tűzesetek, műszaki mentések alakulása 2015-ben:

