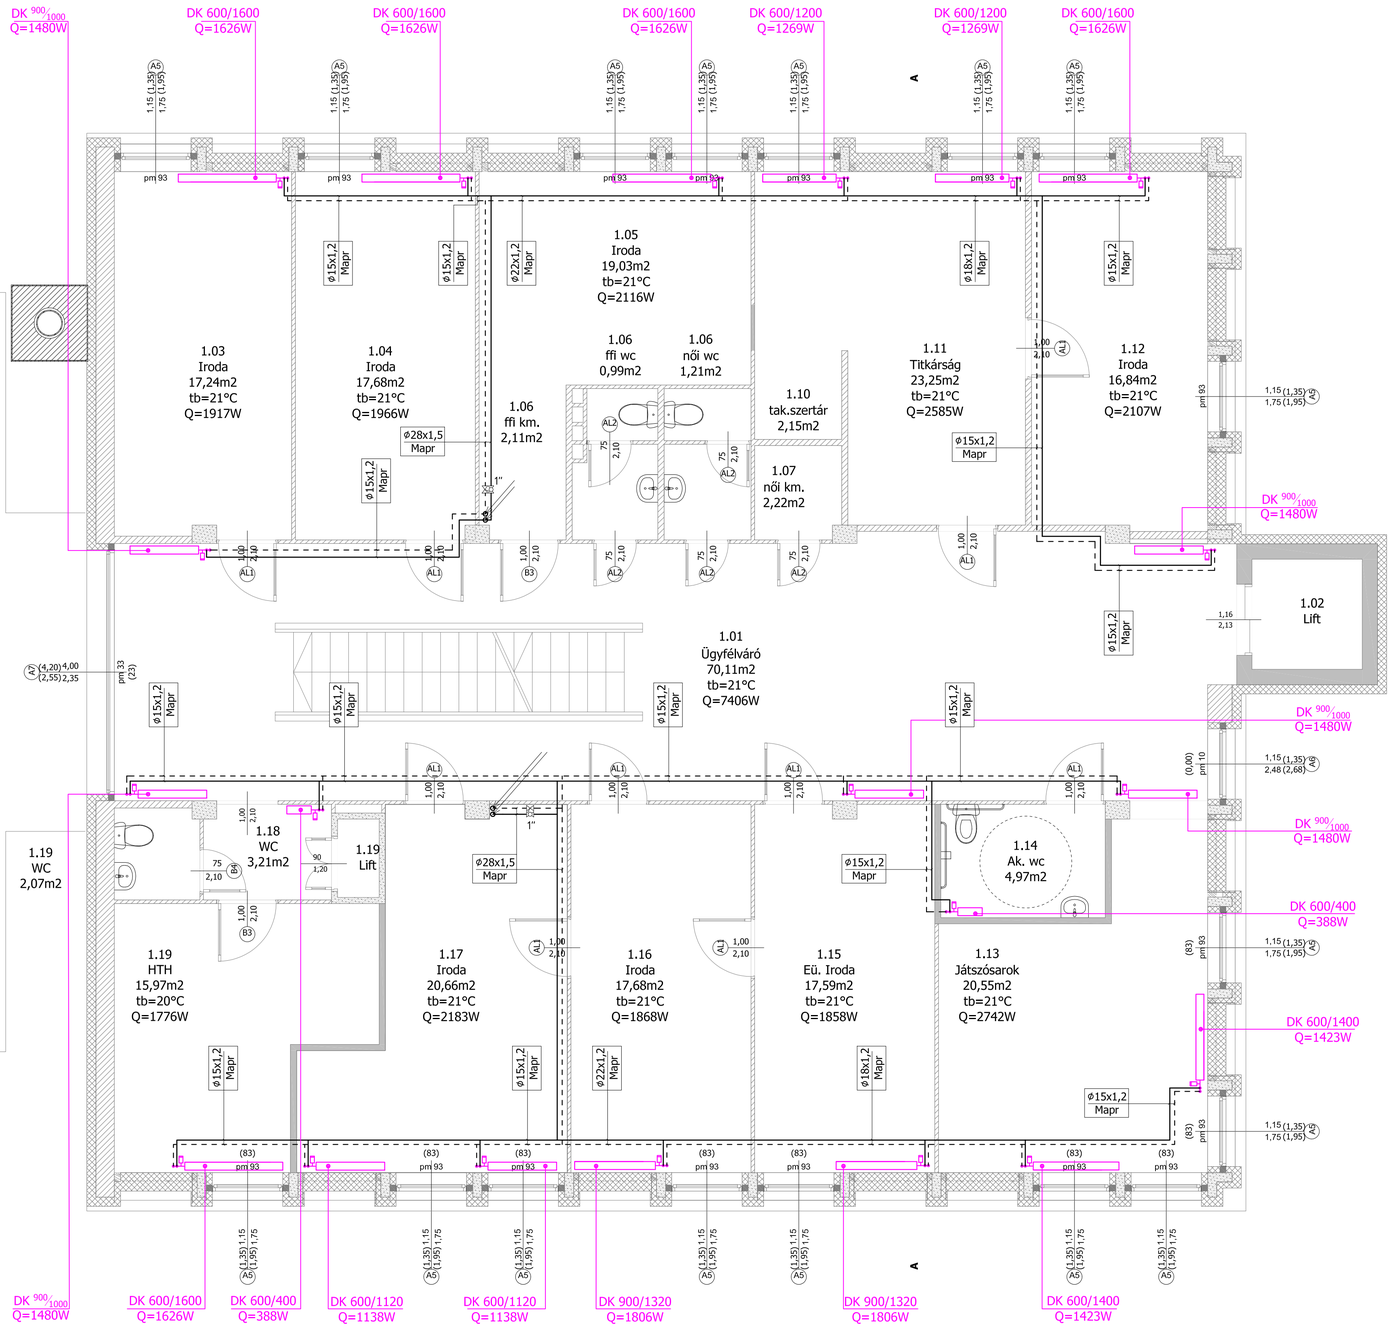

Megjegyzés:

A rendszer magaspontjaira automata légtelenítő szelepet kell beépíteni.

A tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásos hozzájárulása esetén lehet.

A fűtésirendszert az üzembe helyezés előtt át kell öblíteni, lágyított vízzel feltölteni.

A gyártók technológiai utasításai a kivitelezés, üzemeltetés során kötelezően betartandók!

Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.

A munkavégzés során a munkavédelmi egészségvédelmi törvények, előírások kötelezően betartandók!

Szakipari munkát csak az arra jogosult és megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezhet!

A fűtőtestek Vogel&Noot típusú acéllemez radiátorok.

te/tv=60°C/50°C

RAJZ: **1.EMELET alaprajz**

GF-02

LÉPTÉK: M=1:50

MEGNEVEZÉS:
Meglévő épület átalakítása, bővítése, valamint energetikai korszerűsítése

FŰTÉSSZERELÉS

CÍM: 2889/2 hrsz.
8500 Pápa,
Anna tér 15.

ÉPÍTTETŐ:
Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa,
Fő u. 5.

TERVEZŐ: BRUNNER GÁBOR
ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKMÉRNÖK
GT/19-1002
t.:+36309977125
brunnerg@gmail.com

DÁTUM: 2017 október